
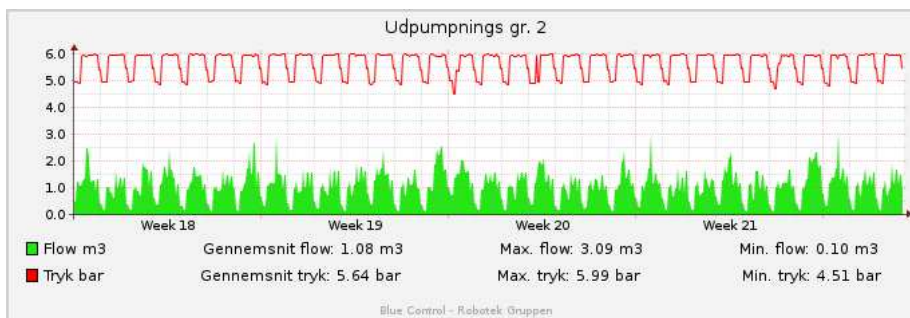


# Føllenslev Vandværk

## Månedssrapport 05-2016

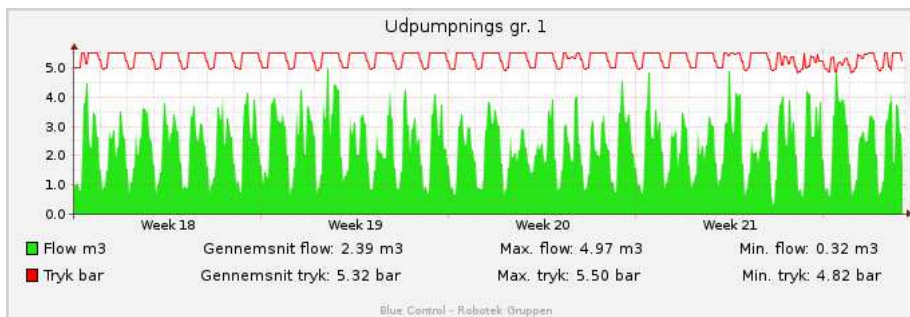

## Mængder

|                            |        |                        |          |                        |          |                      |
|----------------------------|--------|------------------------|----------|------------------------|----------|----------------------|
| Udpumpet vandmængde:       | Total: | 2.604,8 m <sup>3</sup> | Måler 1: | 1.785,6 m <sup>3</sup> | Måler 2: | 819,2 m <sup>3</sup> |
| Indvundet vandmængde:      | Total: | 2.586,7 m <sup>3</sup> |          |                        |          |                      |
| Filter skylnig - beregnet: |        | 35,6 m <sup>3</sup>    |          |                        |          |                      |

## Forbrug

|            |        |                         |           |                         |
|------------|--------|-------------------------|-----------|-------------------------|
| Elforbrug: | Total: | 2.183,5 kWh             | Udpumpet: | 1.511,2 kWh             |
|            | Total: | 0,84 kWh/m <sup>3</sup> | Udpumpet: | 0,58 kWh/m <sup>3</sup> |

## Flow

### Flow måler 1:

|            |                         |                              |
|------------|-------------------------|------------------------------|
| Min. Flow: | 0,00 m <sup>3</sup> /h  | Tidspunkt: 01-05-16 00:02:53 |
| Max. Flow: | 11,53 m <sup>3</sup> /h | Tidspunkt: 19-05-16 16:48:38 |

### Flow måler 2:

|            |                        |                              |
|------------|------------------------|------------------------------|
| Min. Flow: | 0,00 m <sup>3</sup> /h | Tidspunkt: 01-05-16 00:00:00 |
| Max. Flow: | 7,23 m <sup>3</sup> /h | Tidspunkt: 18-05-16 09:44:09 |

## Niveauer i boringer:

|                  |         |         |         |          |           |        |
|------------------|---------|---------|---------|----------|-----------|--------|
| Boring 1 niveau: | Højest: | -5,00 m | Lavest: | -12,95 m | Sænkning: | 7,95 m |
| Boring 2 niveau: | Højest: | -5,13 m | Lavest: | -10,36 m | Sænkning: | 5,24 m |
| Boring 3 niveau: | Højest: | -3,45 m | Lavest: | -5,81 m  | Sænkning: | 2,35 m |

## Filter:

|           |             |    |
|-----------|-------------|----|
| Filter 1: | Antal skyl: | 11 |
| Filter 2: | Antal skyl: | 5  |

## Drifttimer:

|           | Periode:  | Total:     |
|-----------|-----------|------------|
| Boring 1: | 199 Timer | 1976 Timer |
| Boring 2: | 91 Timer  | 2214 Timer |
| Boring 3: | 59 Timer  | 2429 Timer |
| Pumpe 1:  | 537 Timer | 8897 Timer |
| Pumpe 2:  | 545 Timer | 9243 Timer |
| Pumpe 3:  | 242 Timer | 5198 Timer |
| Pumpe 4:  | 276 Timer | 5261 Timer |
| Pumpe 5:  | 190 Timer | 4820 Timer |