
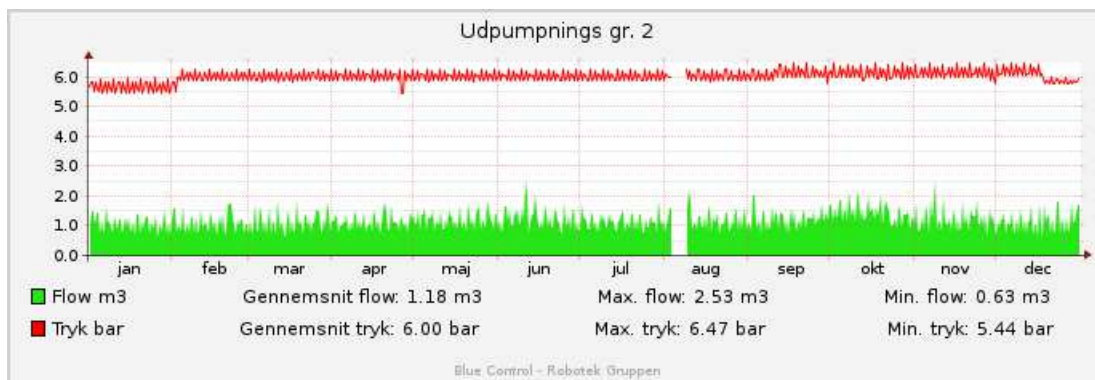


# Føllenslev Vandværk

## Årsrapport 2017

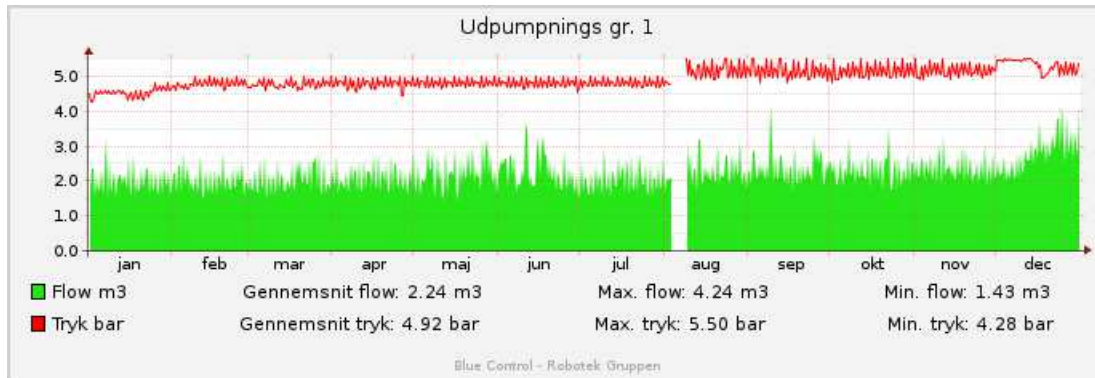

## Mængder

Udpumpet vandmængde:	Total: 30.069,1 m <sup>3</sup>	Måler 1: 19.642,9 m <sup>3</sup>	Måler 2: 10.426,3 m <sup>3</sup>
Indvundet vandmængde:	Total: 29.892,9 m <sup>3</sup>	Måler 3: 29.892,9 m <sup>3</sup>	
Filter skylning - beregnet:	66,3 m <sup>3</sup>		

## Forbrug

Elforbrug:	Total: 4.203,3 kWh	Udpumpet: 21.884,8 kWh
	Total: 0,14 kWh/m <sup>3</sup>	Udpumpet: 0,73 kWh/m <sup>3</sup>

## Flow

### Flow måler 1:

Min. Flow:	0,00 m <sup>3</sup> /h	Tidspunkt: 01-01-17 00:00:00
Max. Flow:	15,80 m <sup>3</sup> /h	Tidspunkt: 06-09-17 17:37:22

### Flow måler 2:

Min. Flow:	0,00 m <sup>3</sup> /h	Tidspunkt: 03-01-17 08:02:30
Max. Flow:	7,69 m <sup>3</sup> /h	Tidspunkt: 03-08-17 16:54:19

## Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau:	Højest: 0,00 m	Lavest: -15,00 m	Sænkning: 15,00 m
Boring 2 niveau:	Højest: 0,00 m	Lavest: -11,00 m	Sænkning: 11,00 m
Boring 3 niveau:	Højest: 0,00 m	Lavest: -13,00 m	Sænkning: 13,00 m

## Filter:

Filter 1:	Antal skyl:	163
Filter 2:	Antal skyl:	51

## Drifttimer:

Periode:

Total:

Boring 1:	1416 Timer	4054 Timer
Boring 2:	1419 Timer	4243 Timer
Boring 3:	979 Timer	4272 Timer
Pumpe 1:	5183 Timer	16245 Timer
Pumpe 2:	5547 Timer	17014 Timer
Pumpe 3:	3087 Timer	10074 Timer
Pumpe 4:	3050 Timer	10092 Timer
Pumpe 5:	2944 Timer	9435 Timer