
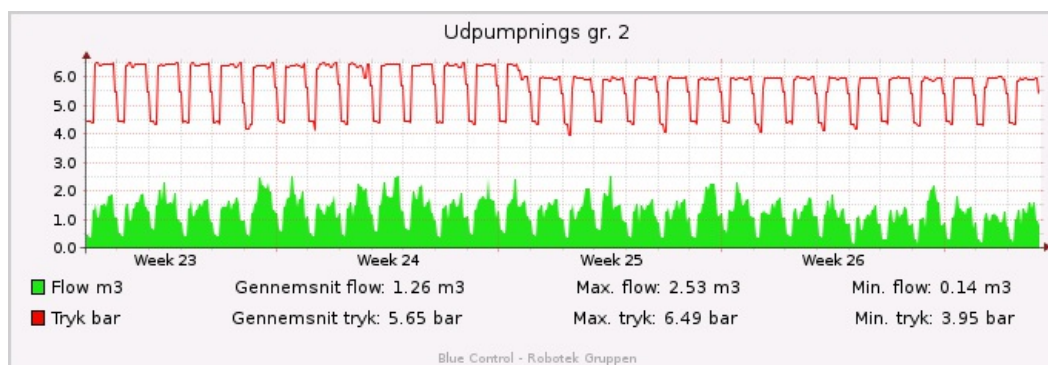


Føllenslev Vandværk

Månedsrapport 06-2015

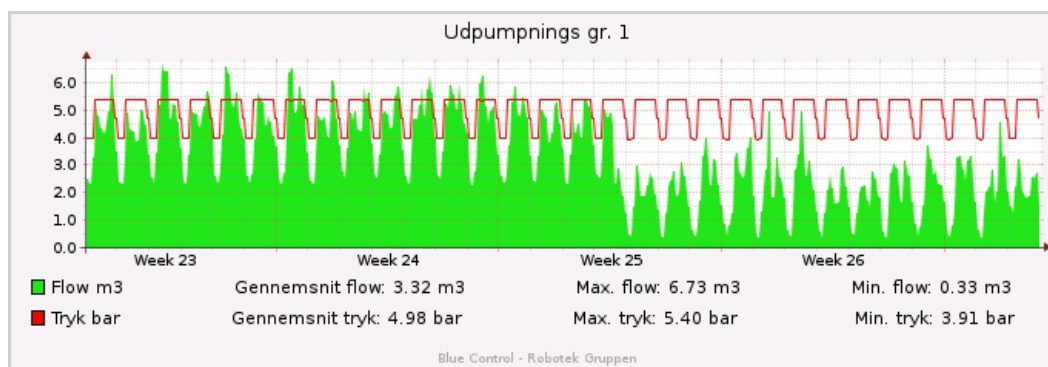

Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 3.316,9 m³ Måler 1: 2.394,9 m³ Måler 2: 922,0 m³

Indvundet vandmængde: Total: 3.321,9 m³

Filter skylning - beregnet: 59,6 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 2.798,5 kWh Udpumpet: 1.642,8 kWh
Total: 0,84 kWh/m³ Udpumpet: 0,50 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-06-15 00:47:22
Max. Flow: 14,53 m³/h Tidspunkt: 16-06-15 13:38:05

Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-06-15 00:00:00
Max. Flow: 7,59 m³/h Tidspunkt: 11-06-15 16:15:31

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau:	Højest: -5,10 m	Lavest: -13,32 m	Sænkning: 8,21 m
Boring 2 niveau:	Højest: -1,00 m	Lavest: -8,03 m	Sænkning: 7,03 m
Boring 3 niveau:	Højest: -3,88 m	Lavest: -6,52 m	Sænkning: 2,64 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 23
Filter 2: Antal skyl: 5

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	108 Timer	885 Timer
Boring 2:	229 Timer	1096 Timer
Boring 3:	261 Timer	1031 Timer
Pumpe 1:	516 Timer	3550 Timer
Pumpe 2:	536 Timer	3646 Timer
Pumpe 3:	279 Timer	2569 Timer

Pumpe 4:
Pumpe 5:

330 Timer
225 Timer

2636 Timer
2297 Timer