
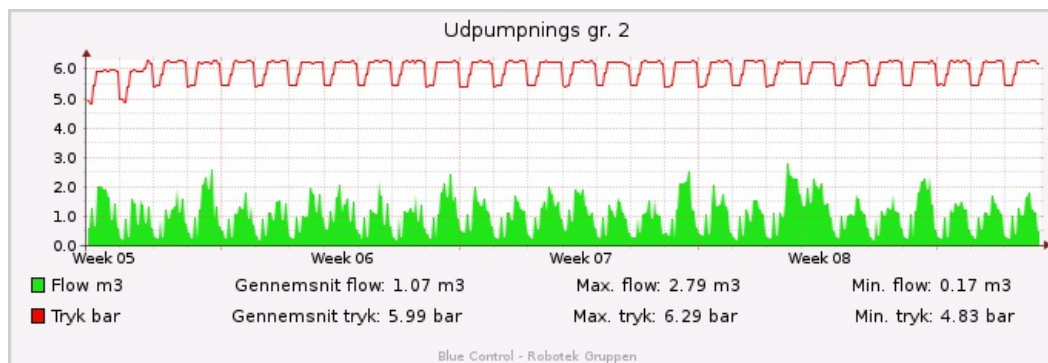


# Føllenslev Vandværk

## Måned rapport 02-2017

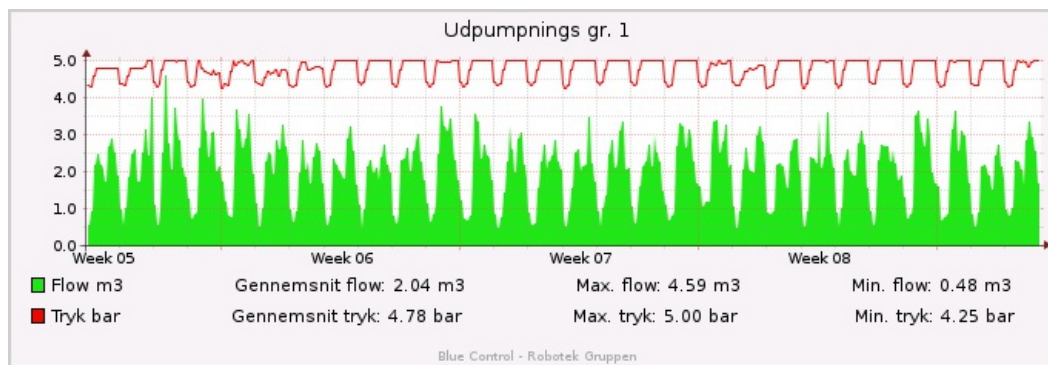

## Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 2.103,1 m<sup>3</sup> Måler 1: 1.374,2 m<sup>3</sup> Måler 2: 728,9 m<sup>3</sup>

Indvundet vandmængde: Total: 2.086,2 m<sup>3</sup>

Filter skylning - beregnet: 28,2 m<sup>3</sup>

## Forbrug

Elforbrug: Total: 1.696,2 kWh Udpumpet: 1.162,4 kWh  
Total: 0,81 kWh/m<sup>3</sup> Udpumpet: 0,55 kWh/m<sup>3</sup>

## Flow

### Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 01-02-17 00:01:41  
Max. Flow: 12,28 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 19-02-17 11:32:28

### Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 01-02-17 00:00:05  
Max. Flow: 6,65 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 05-02-17 13:32:08

## Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau:	Højest: -5,26 m	Lavest: -13,14 m	Sænkning: 7,88 m
Boring 2 niveau:	Højest: -5,69 m	Lavest: -9,79 m	Sænkning: 4,09 m
Boring 3 niveau:	Højest: -4,02 m	Lavest: -6,25 m	Sænkning: 2,23 m

## Filter:

Filter 1: Antal skyl: 10  
Filter 2: Antal skyl: 3

## Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	147 Timer	2881 Timer
Boring 2:	81 Timer	2982 Timer
Boring 3:	50 Timer	3463 Timer
Pumpe 1:	338 Timer	11747 Timer
Pumpe 2:	351 Timer	12136 Timer
Pumpe 3:	217 Timer	7452 Timer

Pumpe 4:  
Pumpe 5:

209 Timer  
222 Timer

7481 Timer  
6960 Timer