
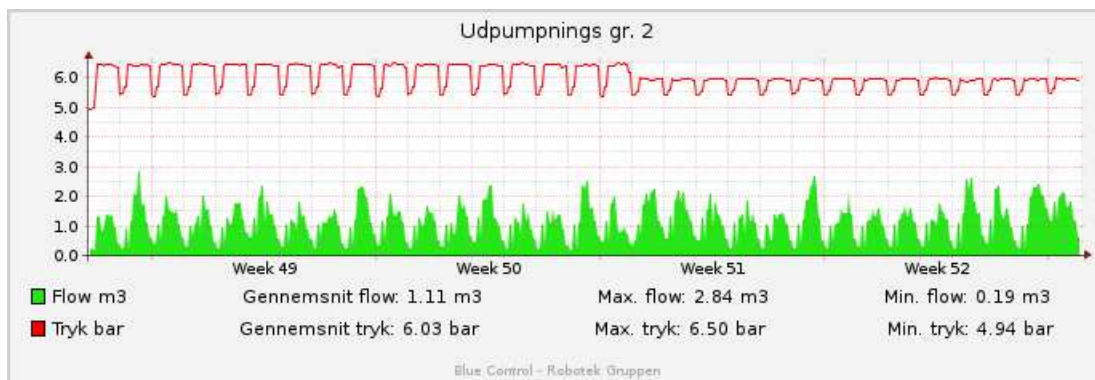


Føllenslev Vandværk

Månedsrapport 12-2017

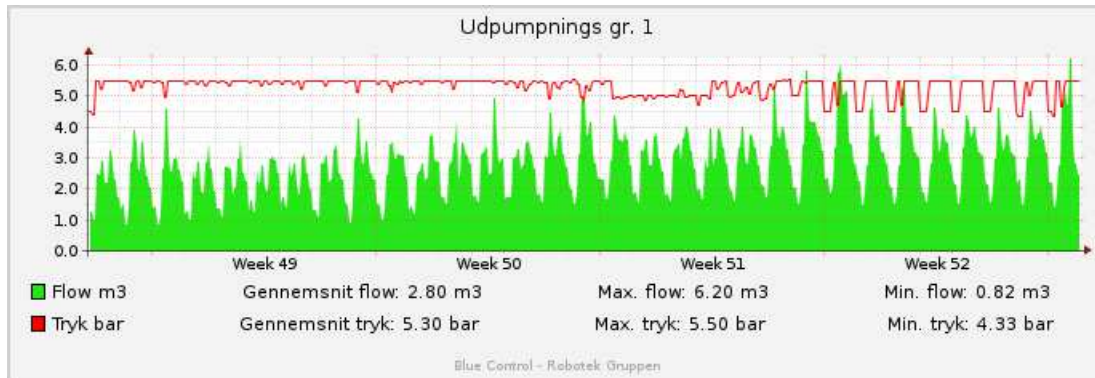

Mængder

Udpumpet vandmængde:	Total: 2.812,4 m ³	Måler 1: 2.010,8 m ³	Måler 2: 801,5 m ³
Indvundet vandmængde:	Total: 2.787,3 m ³	Måler 3: 2.787,3 m ³	
Filter skylning - beregnet:	35,1 m ³		

Forbrug

Elforbrug:	Total: 2.386,2 kWh	Udpumpet: 2.120,2 kWh
	Total: 0,85 kWh/m ³	Udpumpet: 0,75 kWh/m ³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow:	0,00 m ³ /h	Tidspunkt: 01-12-17 00:00:13
Max. Flow:	14,43 m ³ /h	Tidspunkt: 30-12-17 10:39:05

Flow måler 2:

Min. Flow:	0,00 m ³ /h	Tidspunkt: 01-12-17 00:00:00
Max. Flow:	6,98 m ³ /h	Tidspunkt: 19-12-17 10:18:31

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau:	Højest: -5,03 m	Lavest: -12,88 m	Sænkning: 7,85 m
Boring 2 niveau:	Højest: -5,52 m	Lavest: -8,54 m	Sænkning: 3,03 m
Boring 3 niveau:	Højest: -3,84 m	Lavest: -6,10 m	Sænkning: 2,25 m

Filter:

Filter 1:	Antal skyl:	16
Filter 2:	Antal skyl:	4

Drifttimer:

Periode:

Total:

Boring 1:	188 Timer	4054 Timer
Boring 2:	95 Timer	4243 Timer
Boring 3:	88 Timer	4272 Timer
Pumpe 1:	465 Timer	16245 Timer
Pumpe 2:	659 Timer	17014 Timer
Pumpe 3:	245 Timer	10074 Timer
Pumpe 4:	237 Timer	10092 Timer
Pumpe 5:	237 Timer	9435 Timer