
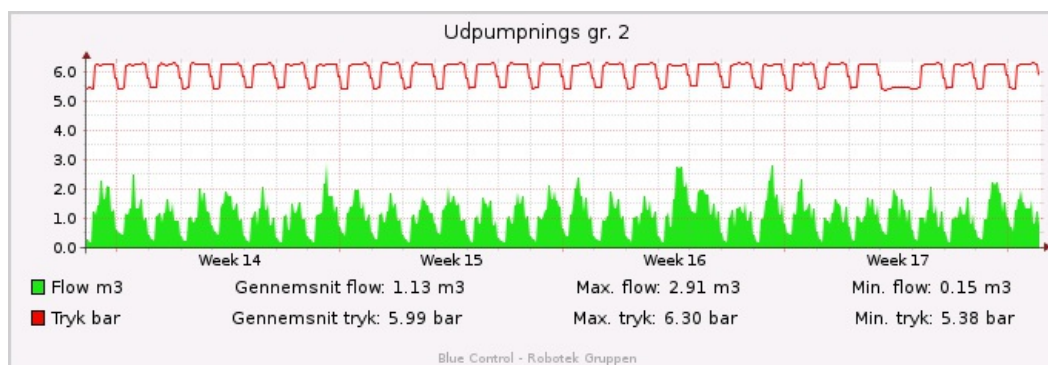


# Føllenslev Vandværk

## Måned rapport 04-2017

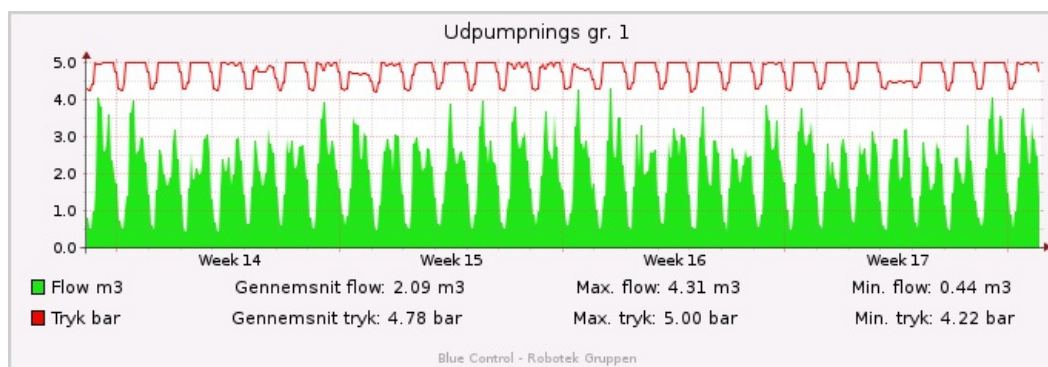

## Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 2.338,4 m<sup>3</sup> Måler 1: 1.512,4 m<sup>3</sup> Måler 2: 826,0 m<sup>3</sup>

Indvundet vandmængde: Total: 2.322,0 m<sup>3</sup>

Filter skylning - beregnet: 30,7 m<sup>3</sup>

## Forbrug

Elforbrug: Total: 1.846,0 kWh Udpumpet: 1.224,1 kWh  
Total: 0,79 kWh/m<sup>3</sup> Udpumpet: 0,52 kWh/m<sup>3</sup>

## Flow

### Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 01-04-17 00:00:07  
Max. Flow: 13,72 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 26-04-17 17:41:54

### Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 01-04-17 00:00:00  
Max. Flow: 7,07 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 17-04-17 10:16:15

## Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau:	Højest: -5,18 m	Lavest: -13,08 m	Sænkning: 7,90 m
Boring 2 niveau:	Højest: -5,61 m	Lavest: -9,37 m	Sænkning: 3,76 m
Boring 3 niveau:	Højest: -3,93 m	Lavest: -6,07 m	Sænkning: 2,14 m

## Filter:

Filter 1: Antal skyl: 10  
Filter 2: Antal skyl: 4

## Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	76 Timer	3103 Timer
Boring 2:	130 Timer	3195 Timer
Boring 3:	79 Timer	3624 Timer
Pumpe 1:	374 Timer	12526 Timer
Pumpe 2:	368 Timer	12907 Timer
Pumpe 3:	260 Timer	7959 Timer

Pumpe 4:  
Pumpe 5:

238 Timer  
225 Timer

7983 Timer  
7416 Timer