
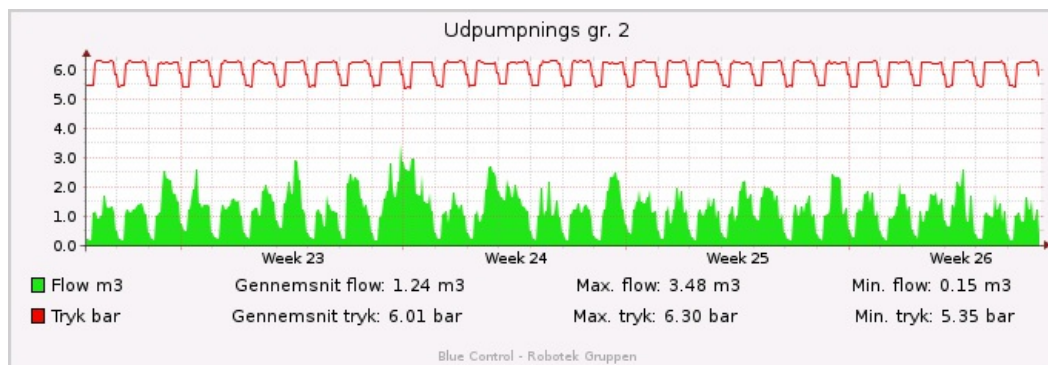


Føllenslev Vandværk

Måned rapport 06-2017

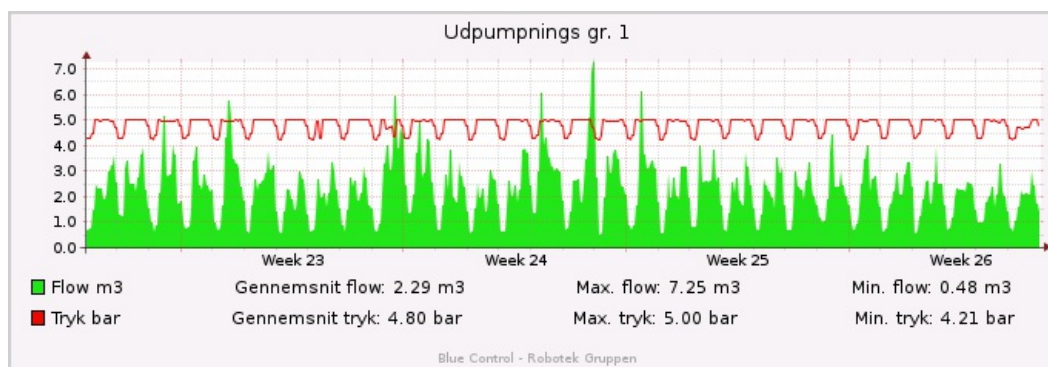

Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 2.562,2 m³ Måler 1: 1.652,2 m³ Måler 2: 910,0 m³

Indvundet vandmængde: Total: 2.548,4 m³

Filter skylning - beregnet: 38,2 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 2.020,7 kWh Udpumpet: 1.382,2 kWh
Total: 0,79 kWh/m³ Udpumpet: 0,54 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-06-17 00:00:14
Max. Flow: 12,03 m³/h Tidspunkt: 10-06-17 17:32:17

Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-06-17 00:00:00
Max. Flow: 6,93 m³/h Tidspunkt: 04-06-17 09:17:28

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau:	Højest: -5,43 m	Lavest: -13,25 m	Sænkning: 7,82 m
Boring 2 niveau:	Højest: -5,86 m	Lavest: -9,36 m	Sænkning: 3,50 m
Boring 3 niveau:	Højest: -4,18 m	Lavest: -6,37 m	Sænkning: 2,19 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 14
Filter 2: Antal skyl: 4

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	89 Timer	3282 Timer
Boring 2:	145 Timer	3476 Timer
Boring 3:	83 Timer	3797 Timer
Pumpe 1:	384 Timer	13266 Timer
Pumpe 2:	381 Timer	13692 Timer
Pumpe 3:	250 Timer	8462 Timer

Pumpe 4:
Pumpe 5:

258 Timer
251 Timer

8505 Timer
7925 Timer