
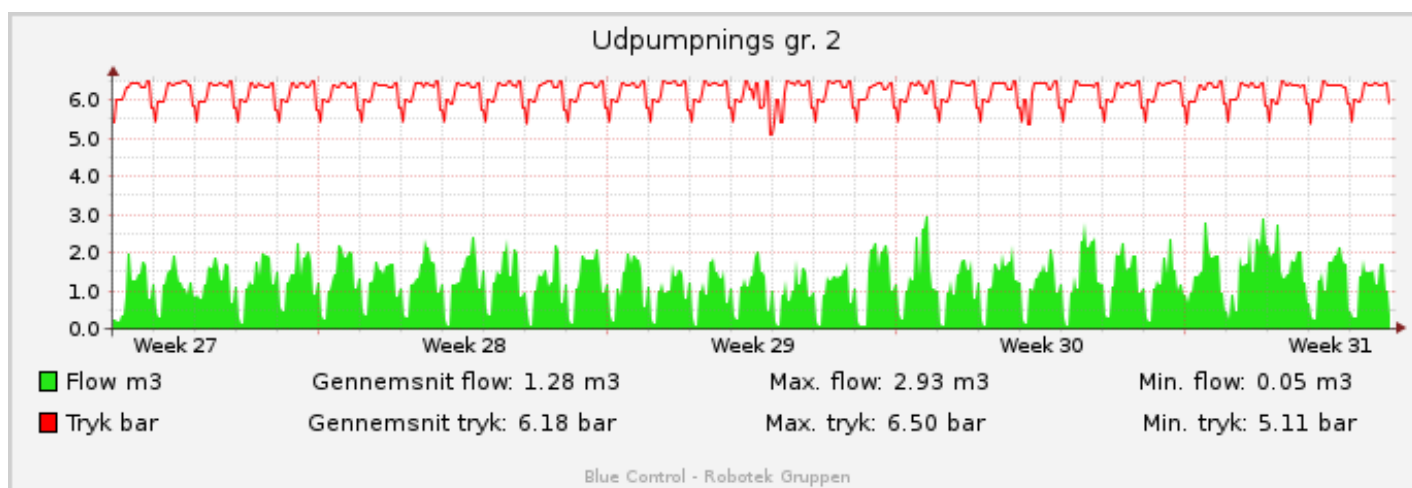


Føllenslev Vandværk

Månedssrapport 07-2014

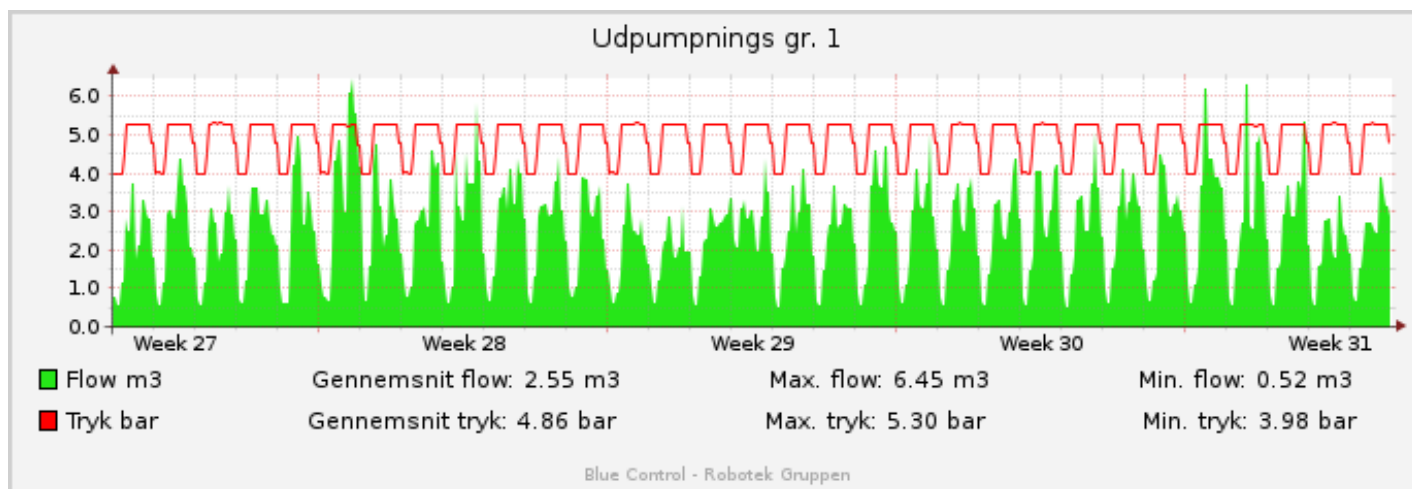

Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 2886 m³ Måler 1: 1925 m³ Måler 2: 961 m³

Indvundet vandmængde: Total: 2878 m³ Måler 3: 2878 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 2267 kWh

Total: 0.79 kWh/m³ Udpumpet: 0.52 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0.00 m³/h Tidspunkt: 01-07-14 00:13:03

Max. Flow: 12.31 m³/h Tidspunkt: 07-07-14 05:42:58

Flow måler 2:

Min. Flow: 0.00 m³/h Tidspunkt: 01-07-14 00:00:27

Max. Flow: 6.04 m³/h Tidspunkt: 20-07-14 14:53:03

Niveauer i boringer:

| | | | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|----------|-----------|--------|
| Boring 1 niveau: | Højest: | -5.55 m | Lavest: | -13.61 m | Sænkning: | 8.06 m |
| Boring 2 niveau: | Højest: | -4.10 m | Lavest: | -7.45 m | Sænkning: | 3.35 m |
| Boring 3 niveau: | Højest: | -3.85 m | Lavest: | -6.77 m | Sænkning: | 2.92 m |

Filter:

| | | |
|-----------|-------------|---|
| Filter 1: | Antal skyl: | 9 |
| Filter 2: | Antal skyl: | 5 |

Drifttimer:

Periode:

Total:

| | | |
|-----------|-----------|------------|
| Boring 1: | 48 Timer | 1061 Timer |
| Boring 2: | 157 Timer | 2332 Timer |
| Boring 3: | 144 Timer | 1976 Timer |
| Pumpe 1: | 423 Timer | 7983 Timer |
| Pumpe 2: | 471 Timer | 8345 Timer |
| Pumpe 3: | 418 Timer | 7914 Timer |
| Pumpe 4: | 476 Timer | 7862 Timer |