
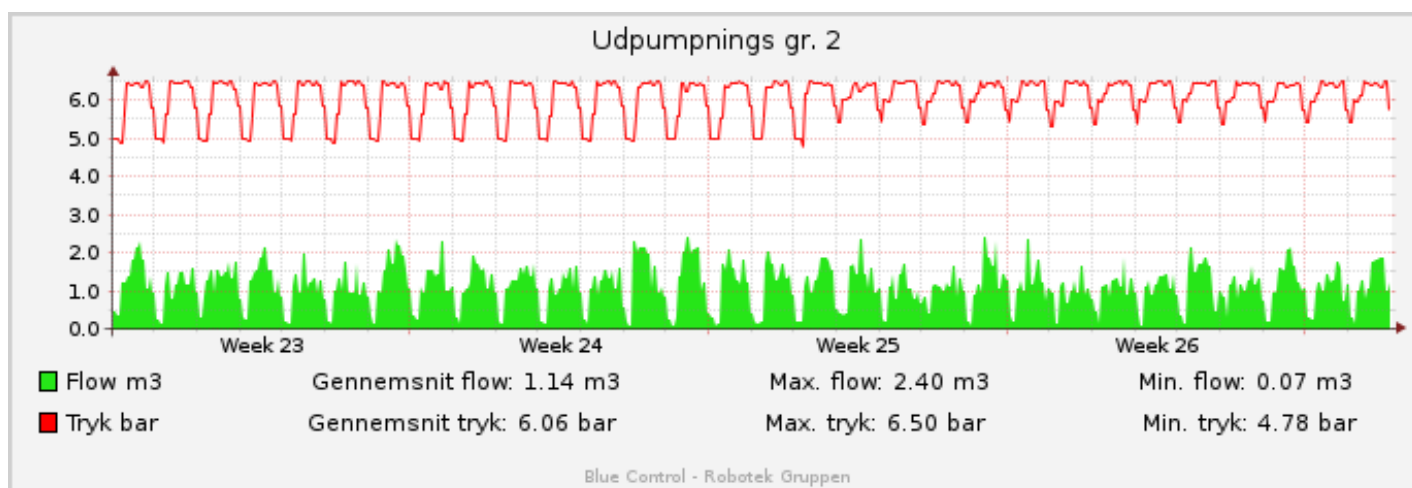


Føllenslev Vandværk

Månedssrapport 06-2014

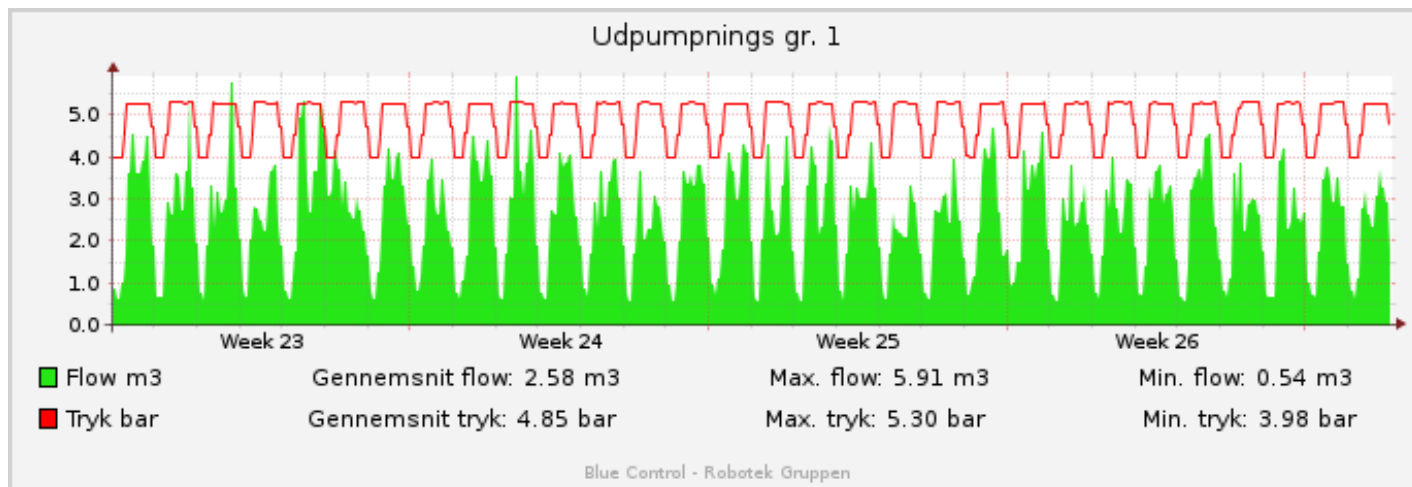

Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 2705 m³ Måler 1: 1876 m³ Måler 2: 829 m³

Indvundet vandmængde: Total: 2695 m³ Måler 3: 2695 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 2115 kWh
 Total: 0.78 kWh/m³ Udpumpet: 0.53 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0.00 m³/h Tidspunkt: 01-06-14 00:14:49
 Max. Flow: 12.63 m³/h Tidspunkt: 30-06-14 05:45:25

Flow måler 2:

Min. Flow: 0.00 m³/h Tidspunkt: 01-06-14 00:00:41
 Max. Flow: 6.18 m³/h Tidspunkt: 14-06-14 09:15:21

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau:	Højest:	-5.29 m	Lavest:	-13.49 m	Sænkning:	8.20 m
Boring 2 niveau:	Højest:	-3.80 m	Lavest:	-7.27 m	Sænkning:	3.47 m
Boring 3 niveau:	Højest:	-3.74 m	Lavest:	-6.54 m	Sænkning:	2.80 m

Filter:

Filter 1:	Antal skyl:	9
Filter 2:	Antal skyl:	4

Drifttimer:

Periode:

Total:

Boring 1:	62 Timer	1013 Timer
Boring 2:	153 Timer	2175 Timer
Boring 3:	110 Timer	1832 Timer
Pumpe 1:	422 Timer	7560 Timer
Pumpe 2:	445 Timer	7874 Timer
Pumpe 3:	412 Timer	7496 Timer
Pumpe 4:	434 Timer	7386 Timer