
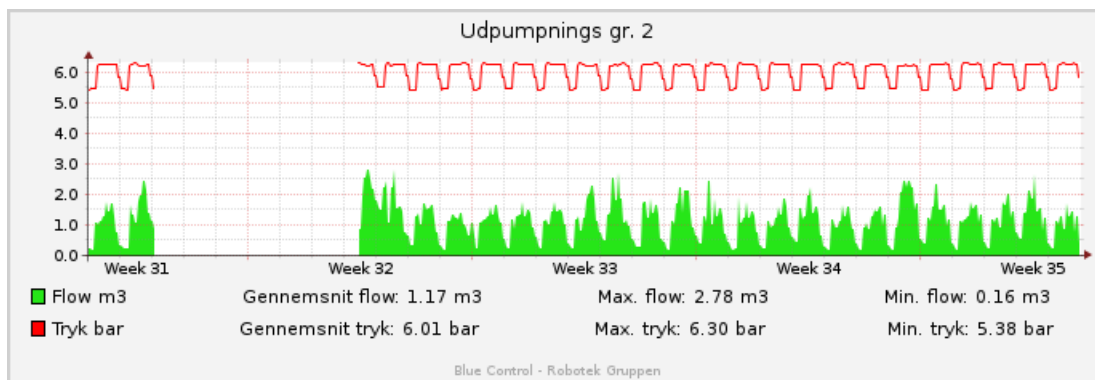


Føllenslev Vandværk

Månedsrapport 08-2017

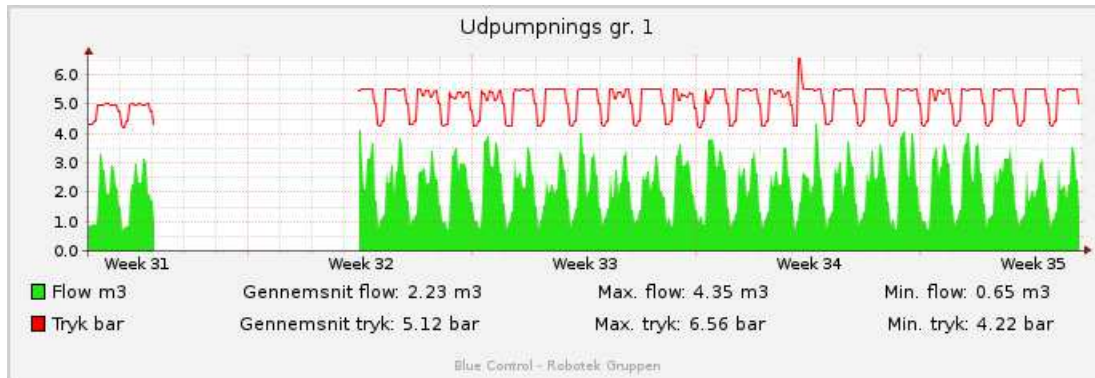

Mængder

Udpumpet vandmængde:	Total: 2.541,0 m ³	Måler 1: 1.662,2 m ³	Måler 2: 878,8 m ³
Indvundet vandmængde:	Total: 2.523,4 m ³	Måler 3: 2.523,4 m ³	
Filter skylning - beregnet:	-341,3 m ³		

Forbrug

Elforbrug:	Total: -18.664,3 kWh	Udpumpet: 1.546,0 kWh
	Total: -7,35 kWh/m ³	Udpumpet: 0,61 kWh/m ³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow:	0,00 m ³ /h	Tidspunkt: 01-08-17 00:00:18
Max. Flow:	11,17 m ³ /h	Tidspunkt: 08-08-17 17:25:11

Flow måler 2:

Min. Flow:	0,00 m ³ /h	Tidspunkt: 01-08-17 00:00:00
Max. Flow:	7,69 m ³ /h	Tidspunkt: 03-08-17 16:54:19

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau:	Højest: 0,00 m	Lavest: -15,00 m	Sænkning: 15,00 m
Boring 2 niveau:	Højest: 0,00 m	Lavest: -11,00 m	Sænkning: 11,00 m
Boring 3 niveau:	Højest: 0,00 m	Lavest: -13,00 m	Sænkning: 13,00 m

Filter:

Filter 1:	Antal skyl:	15
Filter 2:	Antal skyl:	4

Drifttimer:

Periode:

Total:

Boring 1:	96 Timer	3464 Timer
Boring 2:	145 Timer	3751 Timer
Boring 3:	76 Timer	3956 Timer
Pumpe 1:	536 Timer	14154 Timer
Pumpe 2:	528 Timer	14612 Timer
Pumpe 3:	240 Timer	8968 Timer
Pumpe 4:	249 Timer	8993 Timer
Pumpe 5:	266 Timer	8434 Timer