
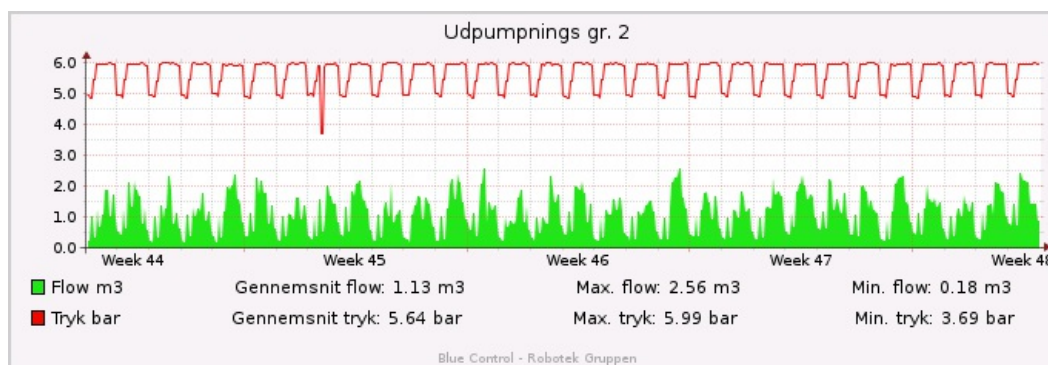


Føllenslev Vandværk

Månedsrapport 11-2016

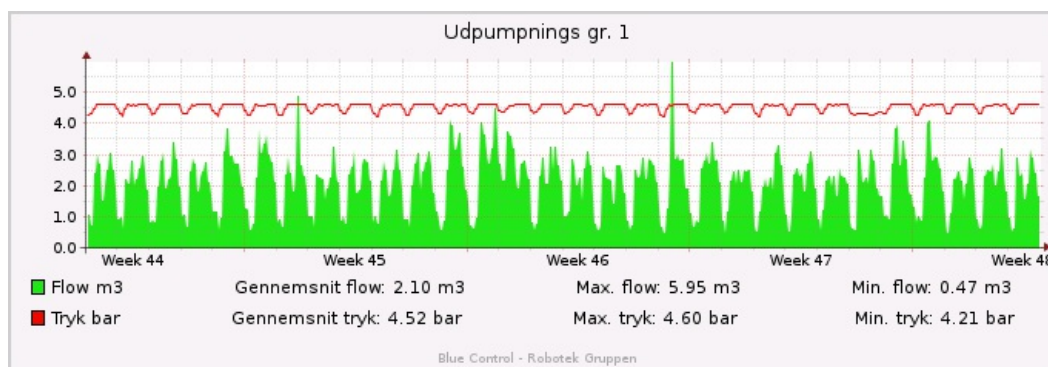

Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 2.332,5 m³ Måler 1: 1.516,9 m³ Måler 2: 815,6 m³

Indvundet vandmængde: Total: 2.314,7 m³

Filter skylning - beregnet: 30,0 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 1.722,7 kWh Udpumpet: 1.040,5 kWh
Total: 0,74 kWh/m³ Udpumpet: 0,45 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-11-16 00:00:13
Max. Flow: 12,66 m³/h Tidspunkt: 06-11-16 14:50:59

Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-11-16 00:00:00
Max. Flow: 7,38 m³/h Tidspunkt: 02-11-16 19:16:09

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau:	Højest: -5,45 m	Lavest: -13,14 m	Sænkning: 7,68 m
Boring 2 niveau:	Højest: -1,00 m	Lavest: -9,97 m	Sænkning: 8,97 m
Boring 3 niveau:	Højest: -4,20 m	Lavest: -6,41 m	Sænkning: 2,21 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 10
Filter 2: Antal skyl: 4

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	79 Timer	2537 Timer
Boring 2:	88 Timer	2814 Timer
Boring 3:	119 Timer	3121 Timer
Pumpe 1:	267 Timer	10750 Timer
Pumpe 2:	303 Timer	11177 Timer
Pumpe 3:	217 Timer	6734 Timer

Pumpe 4:
Pumpe 5:

235 Timer
250 Timer

6794 Timer
6247 Timer