
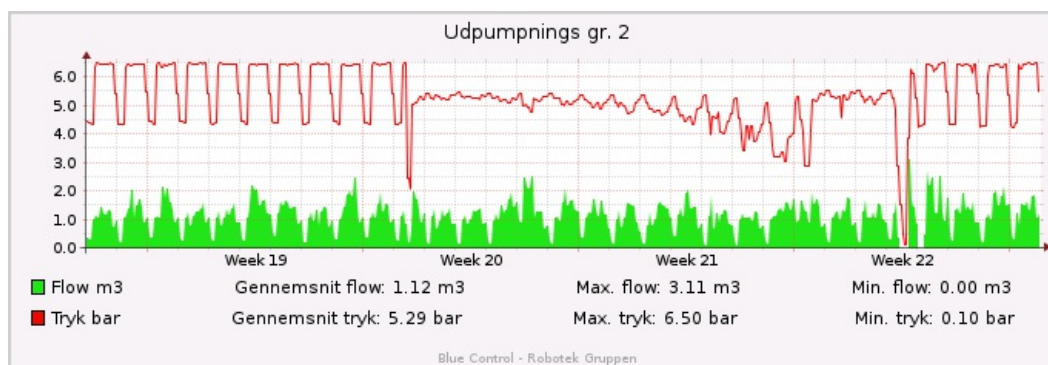


Føllenslev Vandværk

Måned rapport 05-2015

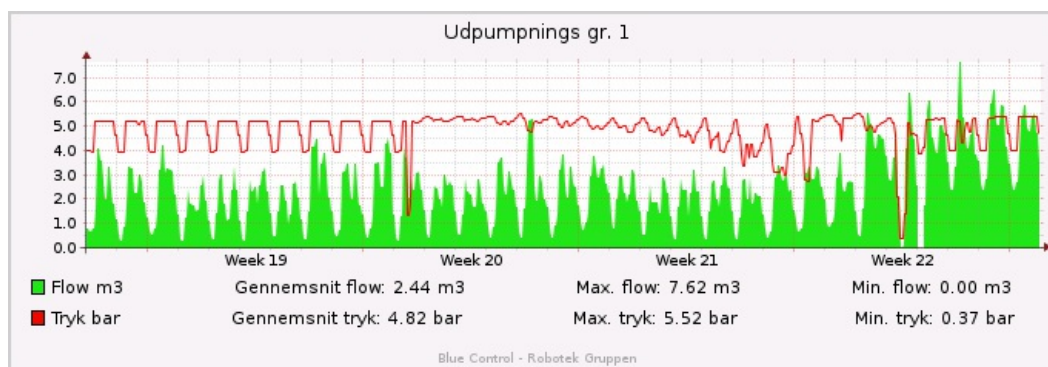

Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 2.666,9 m³ Måler 1: 1.821,3 m³ Måler 2: 845,6 m³

Indvundet vandmængde: Total: 1.395,5 m³

Filter skylning - beregnet: 22,4 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 1.146,3 kWh Udpumpet: 740,3 kWh
Total: 0,43 kWh/m³ Udpumpet: 0,28 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-05-15 00:00:00
Max. Flow: 20,00 m³/h Tidspunkt: 28-05-15 04:29:48

Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-05-15 00:02:42
Max. Flow: 19,61 m³/h Tidspunkt: 28-05-15 04:49:45

Niveauer i boringer:

Boring	Højst	Lavest	Sænkning
Boring 1 niveau:	-5,00 m	-13,55 m	8,55 m
Boring 2 niveau:	-4,34 m	-6,05 m	1,71 m
Boring 3 niveau:	-3,60 m	-6,68 m	3,08 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 13
Filter 2: Antal skyl: 3

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	36 Timer	777 Timer
Boring 2:	85 Timer	867 Timer
Boring 3:	73 Timer	770 Timer
Pumpe 1:	216 Timer	3034 Timer
Pumpe 2:	223 Timer	3110 Timer
Pumpe 3:	135 Timer	2290 Timer

Pumpe 4:
Pumpe 5:

125 Timer
129 Timer

2306 Timer
2072 Timer