
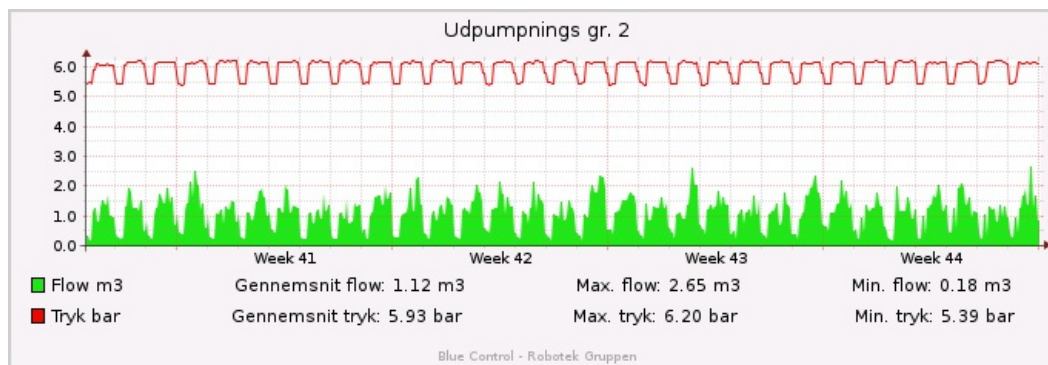


# Føllenslev Vandværk

## Måned rapport 10-2015

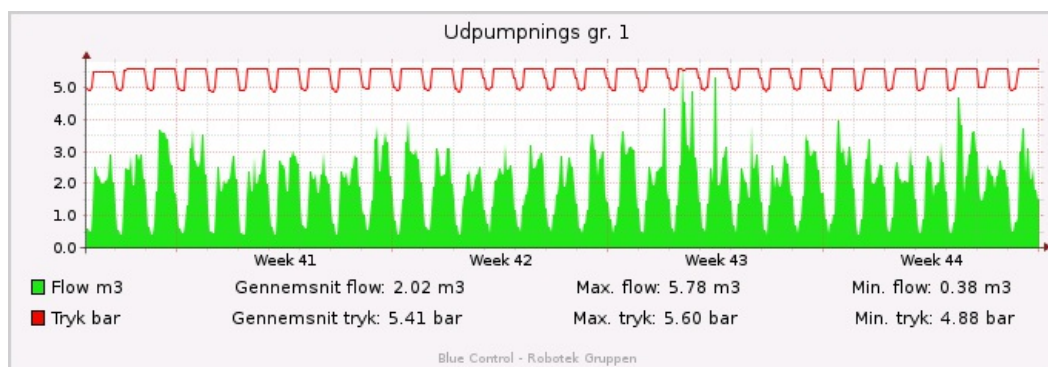

## Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 2.359,2 m<sup>3</sup> Måler 1: 1.512,8 m<sup>3</sup> Måler 2: 846,4 m<sup>3</sup>

Indvundet vandmængde: Total: 2.352,5 m<sup>3</sup>

Filter skylning - beregnet: 51,8 m<sup>3</sup>

## Forbrug

Elforbrug: Total: 2.075,4 kWh Udpumpet: 1.434,9 kWh  
Total: 0,88 kWh/m<sup>3</sup> Udpumpet: 0,61 kWh/m<sup>3</sup>

## Flow

### Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 01-10-15 00:03:44  
Max. Flow: 10,39 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 26-10-15 09:03:59

### Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 01-10-15 00:00:00  
Max. Flow: 7,28 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 01-10-15 16:18:28

## Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau:	Højest: -5,57 m	Lavest: -13,21 m	Sænkning: 7,64 m
Boring 2 niveau:	Højest: -5,95 m	Lavest: -11,00 m	Sænkning: 5,05 m
Boring 3 niveau:	Højest: -4,31 m	Lavest: -6,40 m	Sænkning: 2,09 m

## Filter:

Filter 1: Antal skyl: 15  
Filter 2: Antal skyl: 5

## Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	60 Timer	1269 Timer
Boring 2:	107 Timer	1493 Timer
Boring 3:	124 Timer	1659 Timer
Pumpe 1:	488 Timer	5348 Timer
Pumpe 2:	502 Timer	5531 Timer
Pumpe 3:	235 Timer	3546 Timer

Pumpe 4:  
Pumpe 5:

252 Timer  
241 Timer

3612 Timer  
3235 Timer