
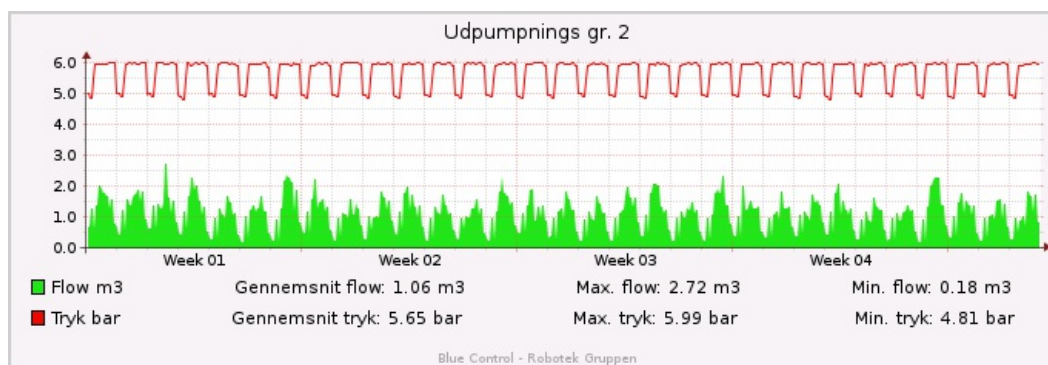


Føllenslev Vandværk

Månedsrapport 01-2017

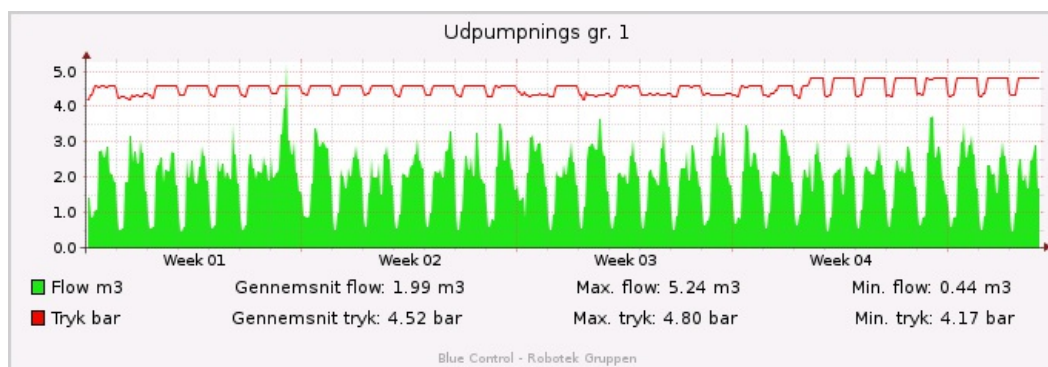

Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 2.354,3 m³ Måler 1: 1.540,6 m³ Måler 2: 813,7 m³

Indvundet vandmængde: Total: 2.338,0 m³

Filter skylning - beregnet: 30,9 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 1.829,0 kWh Udpumpet: 5.330,1 kWh
Total: 0,78 kWh/m³ Udpumpet: 2,26 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-01-17 00:00:00
Max. Flow: 12,23 m³/h Tidspunkt: 14-01-17 11:13:20

Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 03-01-17 08:02:30
Max. Flow: 6,84 m³/h Tidspunkt: 08-01-17 17:16:22

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau:	Højest: -5,29 m	Lavest: -13,07 m	Sænkning: 7,77 m
Boring 2 niveau:	Højest: -1,00 m	Lavest: -10,74 m	Sænkning: 9,74 m
Boring 3 niveau:	Højest: -4,03 m	Lavest: -6,26 m	Sænkning: 2,23 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 10
Filter 2: Antal skyl: 5

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	96 Timer	2734 Timer
Boring 2:	77 Timer	2901 Timer
Boring 3:	120 Timer	3413 Timer
Pumpe 1:	347 Timer	11409 Timer
Pumpe 2:	318 Timer	11785 Timer
Pumpe 3:	248 Timer	7235 Timer

Pumpe 4:
Pumpe 5:

230 Timer
247 Timer

7272 Timer
6738 Timer