

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Oktober 2022

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	2449,46 m ³
Indvinding	2449,46 m ³
Boring 2	1204,18 m ³
Boring 3	1255,96 m ³
TOTAL UDPUMPET	2421,59 m ³
Lavtrykszone	1421,30 m ³
Højtrykszone	1000,29 m ³

ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	1635 kWh
Delproces / udpumpning	1107 kWh



NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00

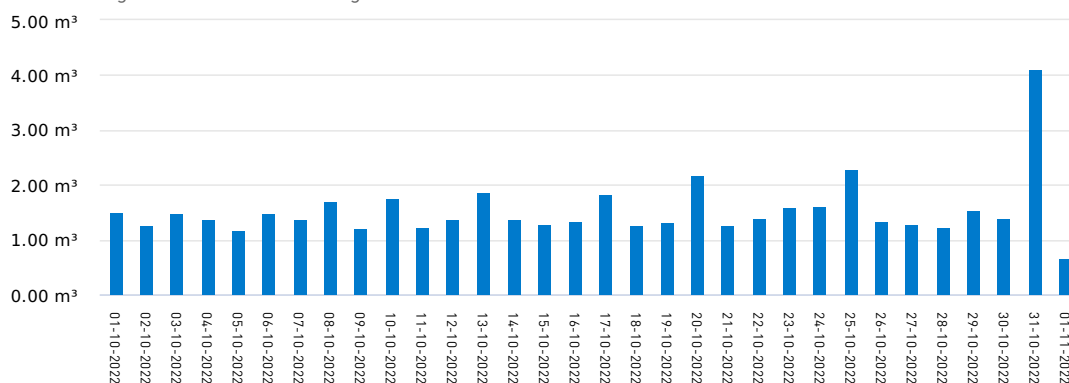

FILTRE

Filter 1	16 skyl
Filter 2	4 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER	
2	125 timer
3	140 timer
PUMPER	
1	355 timer
2	401 timer
3	442 timer
4	427 timer
5	0 timer
FILTERMOTOR	
1	3 timer



Blue Control®
BC7000



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
2	-5,54 m	-7,49 m	1,95 m	1204,18 m ³
3	-4,69 m	-6,85 m	2,16 m	1255,96 m ³

Fordeling for indvundet vand

