
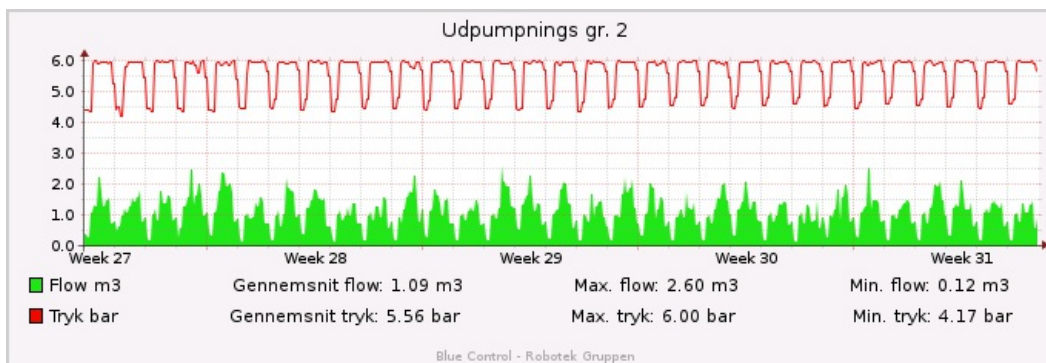


Føllenslev Vandværk

Månedsrapport 07-2015

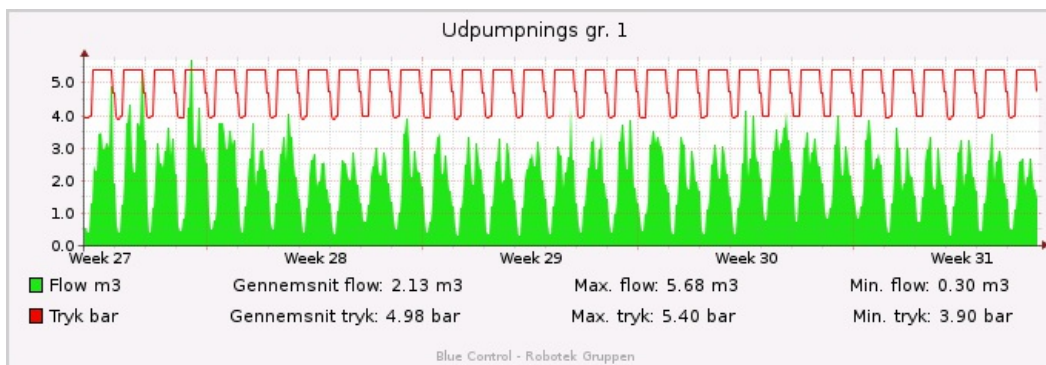

Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 2.412,0 m³ Måler 1: 1.587,1 m³ Måler 2: 824,9 m³

Indvundet vandmængde: Total: 2.416,4 m³

Filter skylning - beregnet: 42,9 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 2.402,3 kWh Udpumpet: 1.613,8 kWh
Total: 1,00 kWh/m³ Udpumpet: 0,67 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-07-15 00:00:35
Max. Flow: 11,31 m³/h Tidspunkt: 17-07-15 11:16:52

Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-07-15 00:00:00
Max. Flow: 7,64 m³/h Tidspunkt: 02-07-15 19:34:45

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau:	Højest: -5,27 m	Lavest: -13,34 m	Sænkning: 8,07 m
Boring 2 niveau:	Højest: -1,00 m	Lavest: -10,94 m	Sænkning: 9,94 m
Boring 3 niveau:	Højest: -4,06 m	Lavest: -6,65 m	Sænkning: 2,59 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 16
Filter 2: Antal skyl: 5

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	186 Timer	1071 Timer
Boring 2:	103 Timer	1199 Timer
Boring 3:	249 Timer	1280 Timer
Pumpe 1:	437 Timer	3987 Timer
Pumpe 2:	460 Timer	4106 Timer
Pumpe 3:	258 Timer	2827 Timer

Pumpe 4:
Pumpe 5:

263 Timer
226 Timer

2899 Timer
2523 Timer