
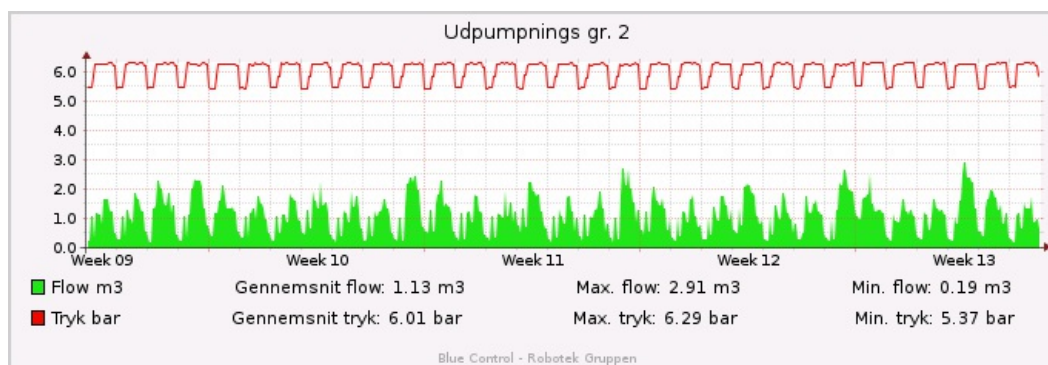


# Føllenslev Vandværk

## Månedsrapport 03-2017

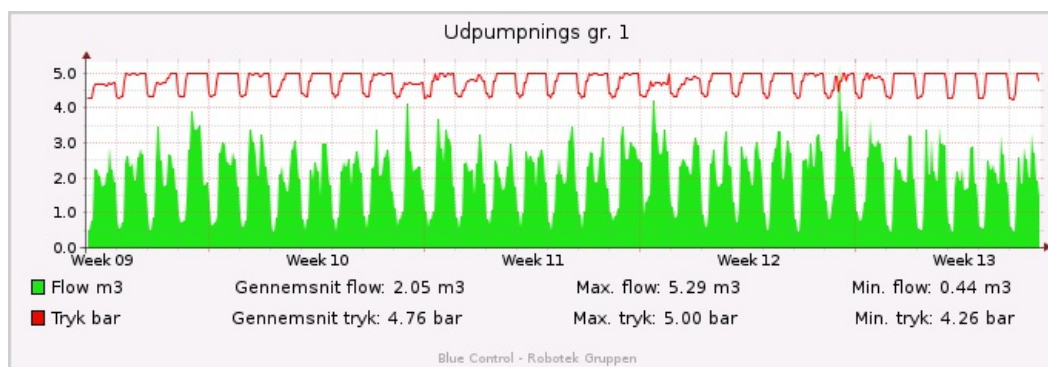

## Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 2.381,0 m<sup>3</sup> Måler 1: 1.530,8 m<sup>3</sup> Måler 2: 850,2 m<sup>3</sup>

Indvundet vandmængde: Total: 2.363,7 m<sup>3</sup>

Filter skylning - beregnet: 29,5 m<sup>3</sup>

## Forbrug

Elforbrug: Total: 1.932,8 kWh Udpumpet: 1.276,6 kWh  
Total: 0,81 kWh/m<sup>3</sup> Udpumpet: 0,54 kWh/m<sup>3</sup>

## Flow

### Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 01-03-17 00:00:05  
Max. Flow: 12,04 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 20-03-17 10:28:22

### Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 01-03-17 00:00:00  
Max. Flow: 7,04 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 19-03-17 17:16:39

## Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau:	Højest: -5,20 m	Lavest: -13,06 m	Sænkning: 7,86 m
Boring 2 niveau:	Højest: -5,63 m	Lavest: -9,51 m	Sænkning: 3,88 m
Boring 3 niveau:	Højest: -3,95 m	Lavest: -6,13 m	Sænkning: 2,18 m

## Filter:

Filter 1: Antal skyl: 10  
Filter 2: Antal skyl: 4

## Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	146 Timer	3027 Timer
Boring 2:	83 Timer	3065 Timer
Boring 3:	82 Timer	3545 Timer
Pumpe 1:	405 Timer	12152 Timer
Pumpe 2:	403 Timer	12539 Timer
Pumpe 3:	247 Timer	7699 Timer

Pumpe 4:  
Pumpe 5:

264 Timer  
231 Timer

7745 Timer  
7191 Timer