

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport April 2022

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	2384,41 m ³
Indvinding	2384,41 m ³
Boring 2	1194,01 m ³
Boring 3	1194,43 m ³
TOTAL UDPUMPET	2357,82 m ³
Lavtrykszone	1394,77 m ³
Højtrykszone	963,05 m ³

ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	1522 kWh
Delproces / udpumpning	1007 kWh



NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00

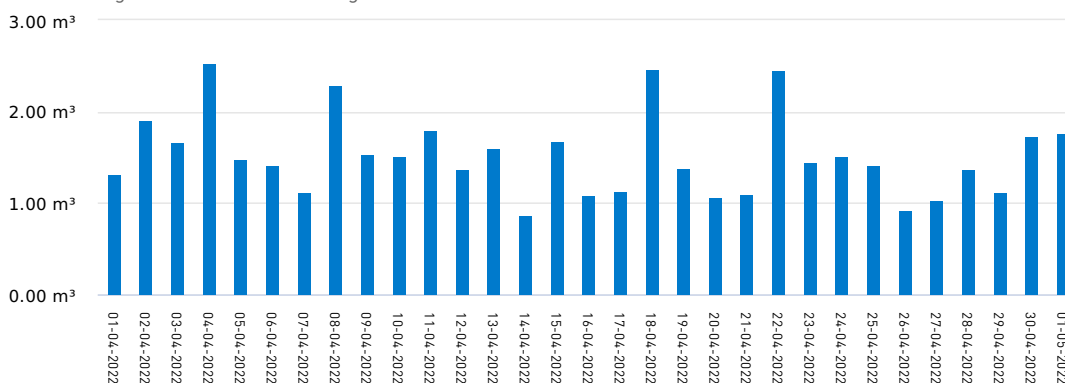

FILTRE

Filter 1	14 skyl
Filter 2	4 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER	
2	124 timer
3	132 timer
PUMPER	
1	393 timer
2	374 timer
3	412 timer
4	412 timer
5	0 timer
FILTERMOTOR	
1	3 timer



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport April 2022

Føllenslev Vandværk


2/2



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
2	-4,51 m	-6,66 m	2,15 m	1194,01 m ³
3	-3,67 m	-5,98 m	2,31 m	1194,43 m ³

Fordeling for indvundet vand

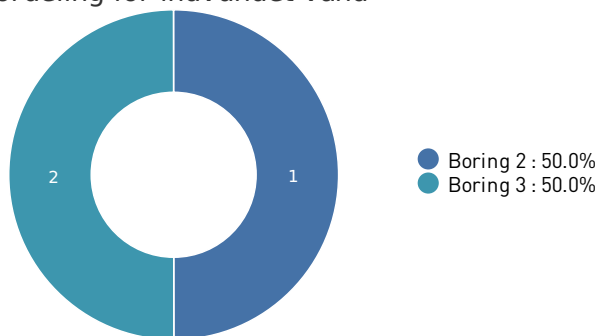

Blue Control®
BC7000