
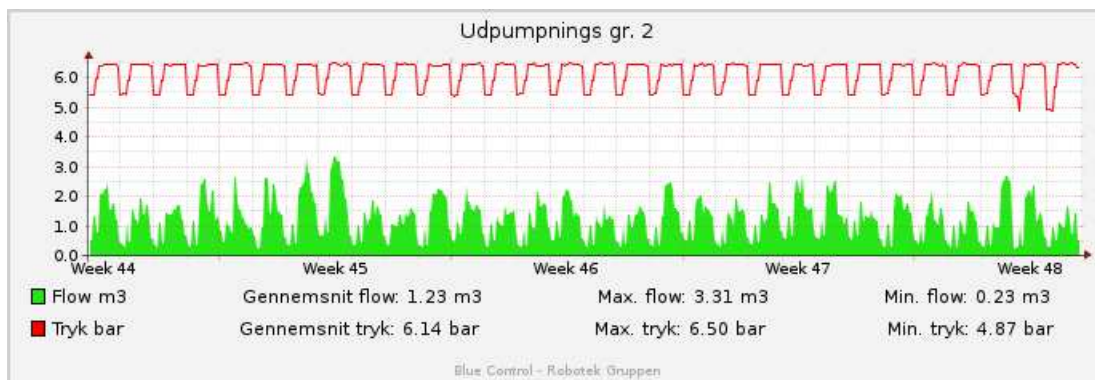


Føllenslev Vandværk

Månedsrapport 11-2017

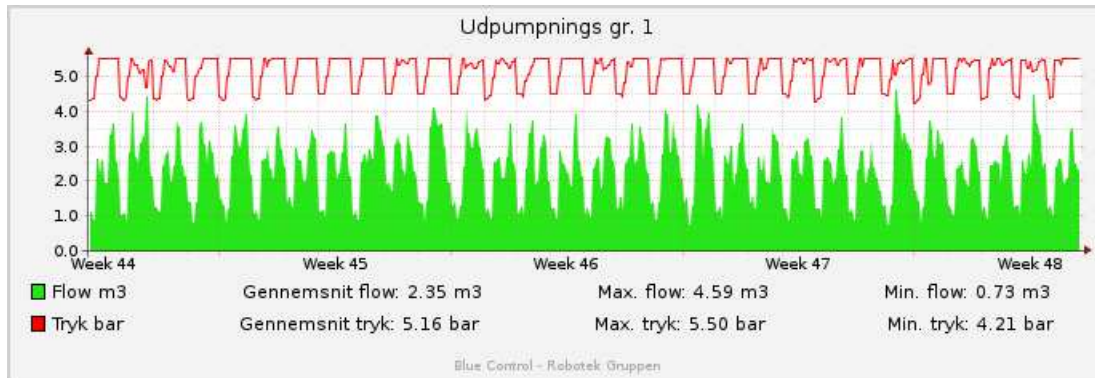

Mængder

Udpumpet vandmængde:	Total: 2.593,5 m ³	Måler 1: 1.700,4 m ³	Måler 2: 893,1 m ³
Indvundet vandmængde:	Total: 2.581,9 m ³	Måler 3: 2.581,9 m ³	
Filter skylning - beregnet:	41,2 m ³		

Forbrug

Elforbrug:	Total: 2.337,1 kWh	Udpumpet: 1.678,4 kWh
	Total: 0,90 kWh/m ³	Udpumpet: 0,65 kWh/m ³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow:	0,00 m ³ /h	Tidspunkt: 01-11-17 00:00:13
Max. Flow:	12,25 m ³ /h	Tidspunkt: 18-11-17 10:03:34

Flow måler 2:

Min. Flow:	0,00 m ³ /h	Tidspunkt: 01-11-17 00:00:11
Max. Flow:	7,12 m ³ /h	Tidspunkt: 17-11-17 15:40:16

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau:	Højest: -5,25 m	Lavest: -13,07 m	Sænkning: 7,82 m
Boring 2 niveau:	Højest: -5,73 m	Lavest: -9,25 m	Sænkning: 3,52 m
Boring 3 niveau:	Højest: -4,06 m	Lavest: -6,27 m	Sænkning: 2,22 m

Filter:

Filter 1:	Antal skyl:	16
Filter 2:	Antal skyl:	4

Drifttimer:

Periode:

Total:

Boring 1:	140 Timer	3866 Timer
Boring 2:	129 Timer	4148 Timer
Boring 3:	66 Timer	4184 Timer
Pumpe 1:	553 Timer	15780 Timer
Pumpe 2:	598 Timer	16355 Timer
Pumpe 3:	276 Timer	9829 Timer
Pumpe 4:	257 Timer	9855 Timer
Pumpe 5:	259 Timer	9198 Timer