
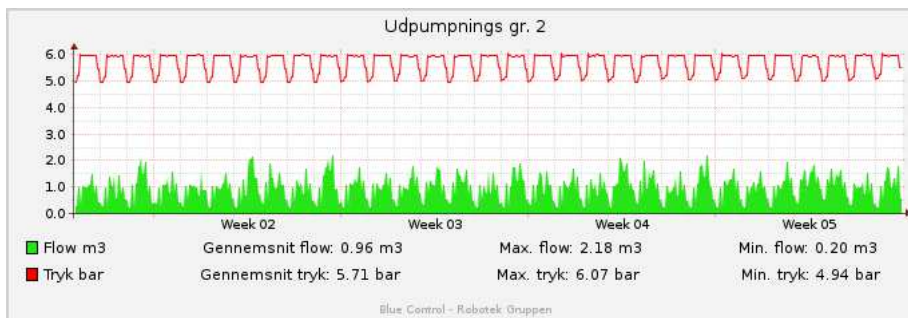


Føllenslev Vandværk

Månedssrapport 01-2015

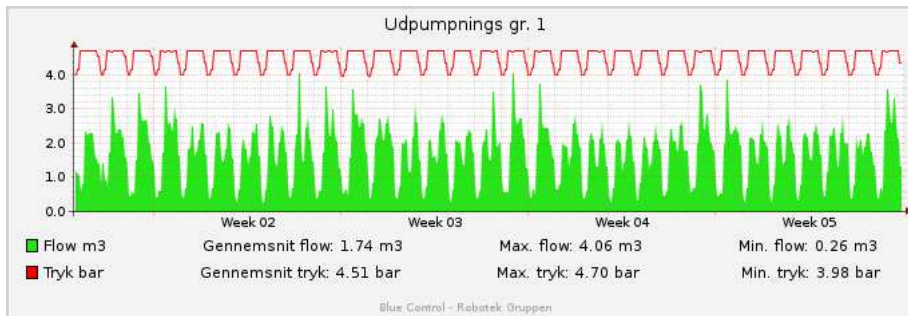

Mængder

Udpumpet vandmængde:	Total:	2.034,6 m ³	Måler 1:	1.306,5 m ³	Måler 2:	728,1 m ³
Indvundet vandmængde:	Total:	2.036,5 m ³				
Filter skylnig - beregnet:		0,0 m ³				

Forbrug

Elforbrug:	Total:	1.574,2 kWh	Udpumpet:	1.019,4 kWh
	Total:	0,77 kWh/m ³	Udpumpet:	0,50 kWh/m ³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow:	0,00 m ³ /h	Tidspunkt: 01-01-15 00:00:05
Max. Flow:	12,61 m ³ /h	Tidspunkt: 20-01-15 16:35:23

Flow måler 2:

Min. Flow:	0,00 m ³ /h	Tidspunkt: 01-01-15 00:00:00
Max. Flow:	7,45 m ³ /h	Tidspunkt: 14-01-15 19:33:12

Niveauer i borerger:

Boring 1 niveau:	Højest:	-5,00 m	Lavest:	-13,18 m	Sænkning:	8,18 m
Boring 2 niveau:	Højest:	-4,23 m	Lavest:	-6,18 m	Sænkning:	1,95 m
Boring 3 niveau:	Højest:	-3,52 m	Lavest:	-6,21 m	Sænkning:	2,69 m

Filter:

Filter 1:	Antal skyl:	10
Filter 2:	Antal skyl:	5

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	49 Timer	575 Timer
Boring 2:	94 Timer	475 Timer
Boring 3:	97 Timer	423 Timer
Pumpe 1:	333 Timer	1823 Timer
Pumpe 2:	341 Timer	1876 Timer
Pumpe 3:	227 Timer	1295 Timer
Pumpe 4:	223 Timer	1329 Timer
Pumpe 5:	237 Timer	1078 Timer