
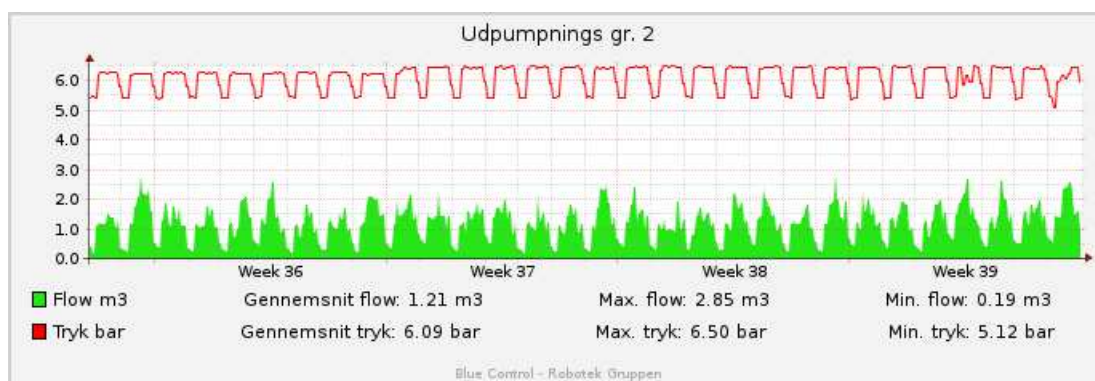


Føllenslev Vandværk

Månedsrapport 09-2017

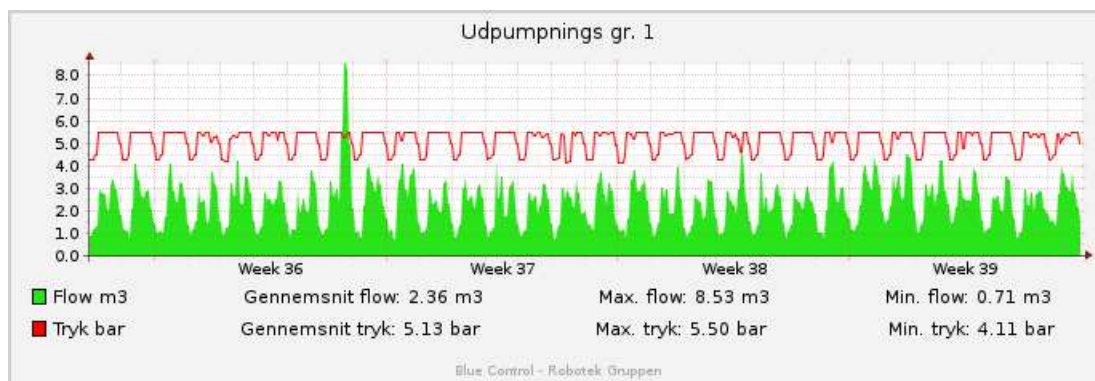

Mængder

Udpumpet vandmængde:	Total: 2.591,3 m ³	Måler 1: 1.709,0 m ³	Måler 2: 882,3 m ³
Indvundet vandmængde:	Total: 2.575,2 m ³	Måler 3: 2.575,2 m ³	
Filter skylning - beregnet:	40,2 m ³		

Forbrug

Elforbrug:	Total: 2.286,2 kWh	Udpumpet: 1.547,8 kWh
	Total: 0,88 kWh/m ³	Udpumpet: 0,60 kWh/m ³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow:	0,00 m ³ /h	Tidspunkt: 01-09-17 00:00:15
Max. Flow:	15,80 m ³ /h	Tidspunkt: 06-09-17 17:37:22

Flow måler 2:

Min. Flow:	0,00 m ³ /h	Tidspunkt: 01-09-17 00:00:16
Max. Flow:	6,85 m ³ /h	Tidspunkt: 28-09-17 10:18:58

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau:	Højest: -5,60 m	Lavest: -13,44 m	Sænkning: 7,84 m
Boring 2 niveau:	Højest: -6,09 m	Lavest: -9,28 m	Sænkning: 3,19 m
Boring 3 niveau:	Højest: -4,42 m	Lavest: -6,60 m	Sænkning: 2,19 m

Filter:

Filter 1:	Antal skyl:	15
Filter 2:	Antal skyl:	4

Drifttimer:

Periode:

Total:

Boring 1:	150 Timer	3614 Timer
Boring 2:	109 Timer	3860 Timer
Boring 3:	78 Timer	4034 Timer
Pumpe 1:	521 Timer	14675 Timer
Pumpe 2:	557 Timer	15169 Timer
Pumpe 3:	262 Timer	9230 Timer
Pumpe 4:	265 Timer	9258 Timer
Pumpe 5:	248 Timer	8682 Timer