
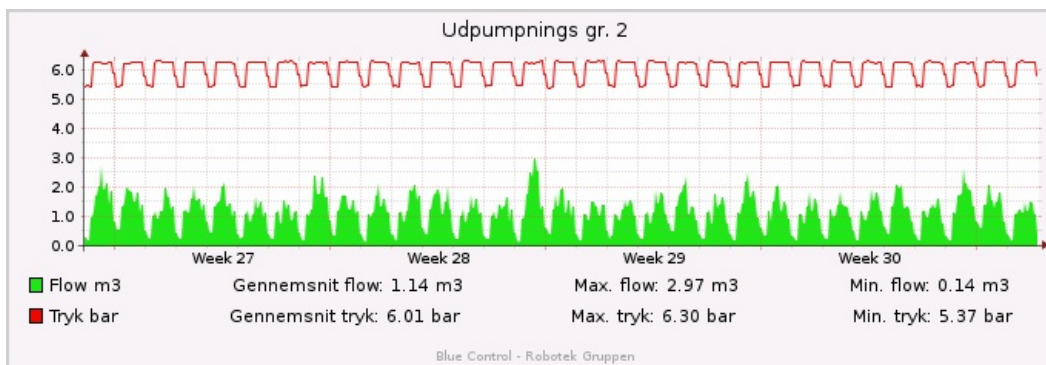


Føllenslev Vandværk

Månedsrapport 07-2017

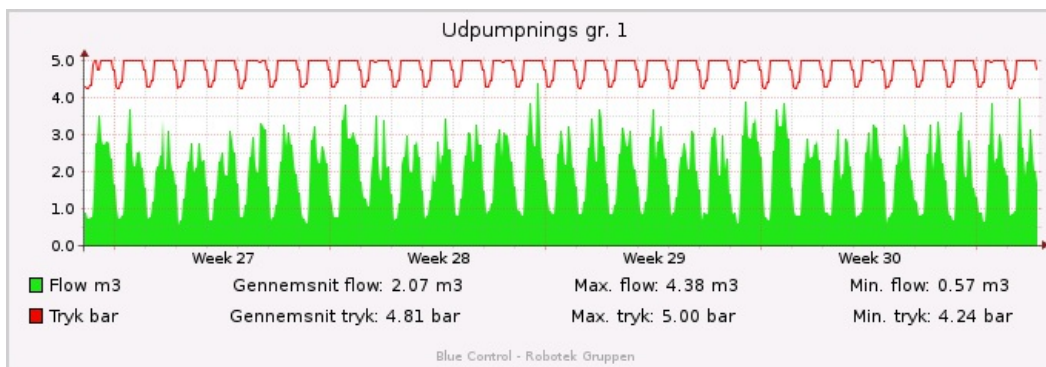

Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 2.410,6 m³ Måler 1: 1.544,4 m³ Måler 2: 866,1 m³

Indvundet vandmængde: Total: 2.403,0 m³

Filter skylning - beregnet: 44,7 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 1.910,6 kWh Udpumpet: 1.389,0 kWh
Total: 0,79 kWh/m³ Udpumpet: 0,58 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-07-17 00:00:17
Max. Flow: 12,29 m³/h Tidspunkt: 04-07-17 17:29:03

Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-07-17 00:00:00
Max. Flow: 6,96 m³/h Tidspunkt: 01-07-17 09:47:18

Niveauer i boringer:

Boring	Højst	Lavest	Sænkning
Boring 1 niveau:	-5,54 m	-13,47 m	7,94 m
Boring 2 niveau:	-5,97 m	-9,42 m	3,45 m
Boring 3 niveau:	-4,30 m	-6,56 m	2,27 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 16
Filter 2: Antal skyl: 5

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	86 Timer	3368 Timer
Boring 2:	130 Timer	3606 Timer
Boring 3:	83 Timer	3880 Timer
Pumpe 1:	352 Timer	13618 Timer
Pumpe 2:	392 Timer	14084 Timer
Pumpe 3:	266 Timer	8728 Timer

Pumpe 4:
Pumpe 5:

239 Timer
243 Timer

8744 Timer
8168 Timer