
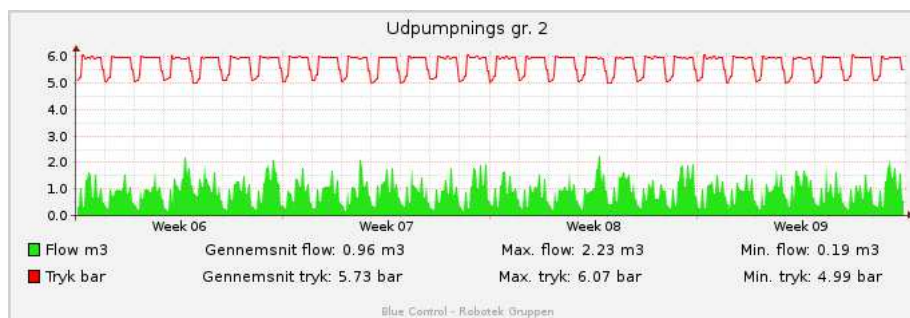


Føllenslev Vandværk

Månedssrapport 02-2015

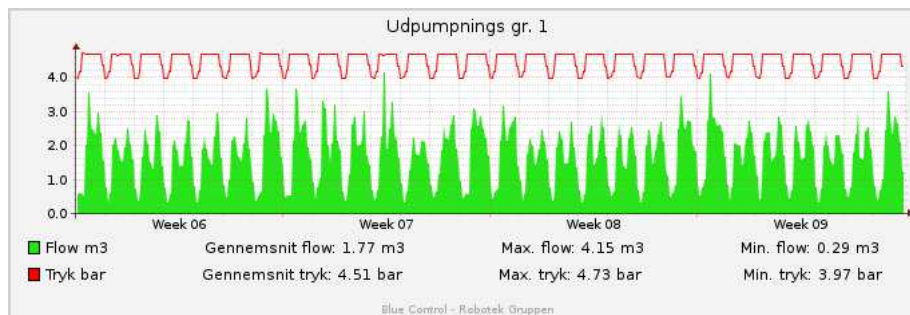

Mængder

Udpumpet vandmængde:	Total:	1.844,8 m ³	Måler 1:	1.189,0 m ³	Måler 2:	655,9 m ³
Indvundet vandmængde:	Total:	1.853,4 m ³				
Filter skylnig - beregnet:		0,0 m ³				

Forbrug

Elforbrug:	Total:	1.423,7 kWh	Udpumpet:	855,9 kWh
	Total:	0,77 kWh/m ³	Udpumpet:	0,46 kWh/m ³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow:	0,00 m ³ /h	Tidspunkt: 01-02-15 00:00:24
Max. Flow:	12,61 m ³ /h	Tidspunkt: 07-02-15 10:29:55

Flow måler 2:

Min. Flow:	0,00 m ³ /h	Tidspunkt: 01-02-15 00:00:01
Max. Flow:	7,59 m ³ /h	Tidspunkt: 28-02-15 10:10:40

Niveauer i borerger:

Boring 1 niveau:	Højest:	-5,00 m	Lavest:	-12,91 m	Sænkning:	7,91 m
Boring 2 niveau:	Højest:	-4,24 m	Lavest:	-5,89 m	Sænkning:	1,65 m
Boring 3 niveau:	Højest:	-3,52 m	Lavest:	-5,86 m	Sænkning:	2,35 m

Filter:

Filter 1:	Antal skyl:	10
Filter 2:	Antal skyl:	5

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	42 Timer	617 Timer
Boring 2:	87 Timer	562 Timer
Boring 3:	88 Timer	511 Timer
Pumpe 1:	303 Timer	2126 Timer
Pumpe 2:	309 Timer	2185 Timer
Pumpe 3:	200 Timer	1495 Timer
Pumpe 4:	218 Timer	1547 Timer
Pumpe 5:	204 Timer	1282 Timer