
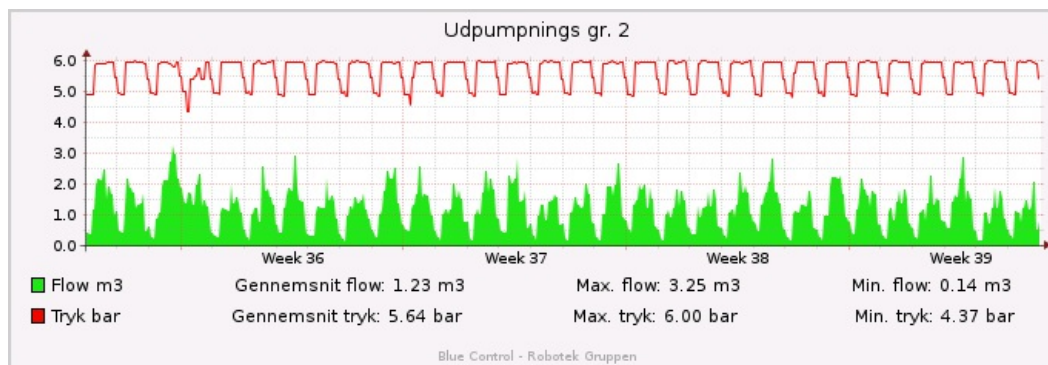


Føllenslev Vandværk

Månedsrapport 09-2016

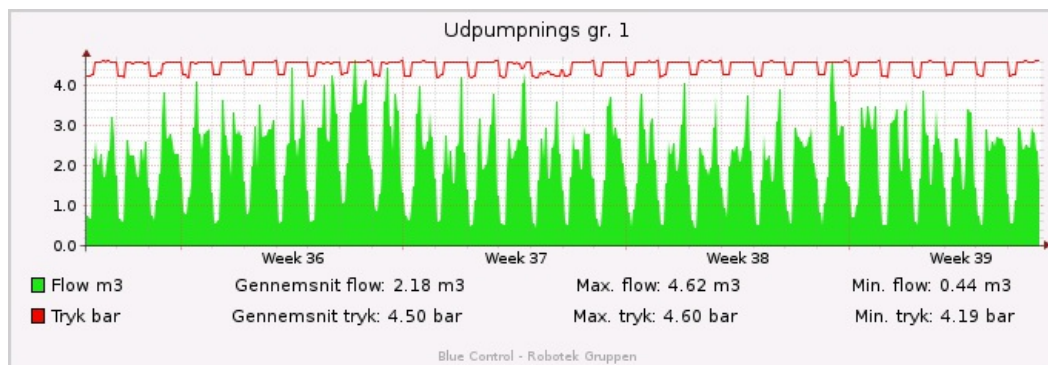

Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 2.473,1 m³ Måler 1: 1.574,9 m³ Måler 2: 898,2 m³

Indvundet vandmængde: Total: 2.448,7 m³

Filter skylning - beregnet: 30,2 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 1.846,4 kWh Udpumpet: 1.128,6 kWh
Total: 0,75 kWh/m³ Udpumpet: 0,46 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-09-16 00:00:17
Max. Flow: 13,72 m³/h Tidspunkt: 29-09-16 07:28:19

Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-09-16 00:00:11
Max. Flow: 7,05 m³/h Tidspunkt: 25-09-16 09:36:19

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau:	Højest: -5,41 m	Lavest: -13,03 m	Sænkning: 7,61 m
Boring 2 niveau:	Højest: -5,83 m	Lavest: -10,19 m	Sænkning: 4,36 m
Boring 3 niveau:	Højest: -4,16 m	Lavest: -6,39 m	Sænkning: 2,23 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 10
Filter 2: Antal skyl: 4

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	86 Timer	2369 Timer
Boring 2:	96 Timer	2635 Timer
Boring 3:	123 Timer	2873 Timer
Pumpe 1:	293 Timer	10180 Timer
Pumpe 2:	296 Timer	10573 Timer
Pumpe 3:	259 Timer	6253 Timer

Pumpe 4:
Pumpe 5:

256 Timer
242 Timer

6288 Timer
5773 Timer