
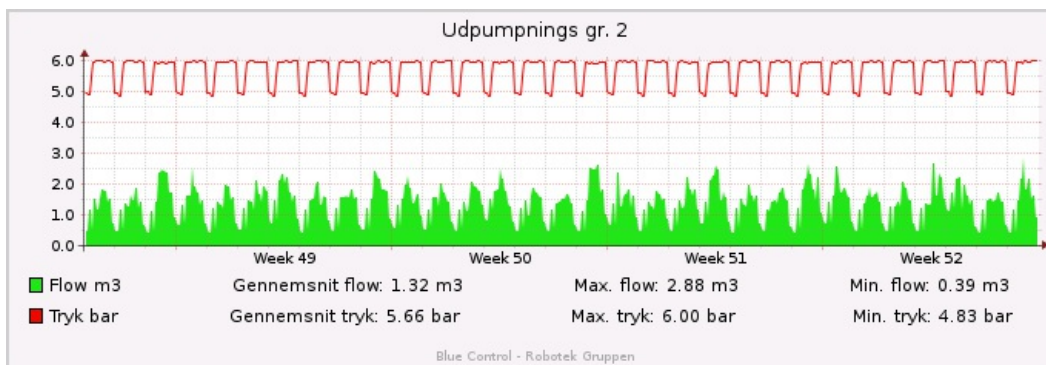


Føllenslev Vandværk

Måned rapport 12-2016

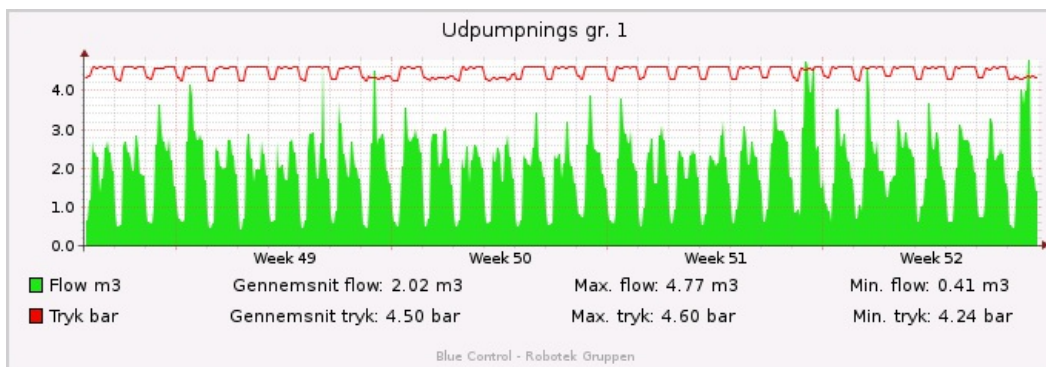

Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 2.277,3 m³ Måler 1: 1.459,3 m³ Måler 2: 817,9 m³

Indvundet vandmængde: Total: 2.263,6 m³

Filter skylning - beregnet: 30,2 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 1.745,4 kWh Udpumpet: 1.067,8 kWh
Total: 0,77 kWh/m³ Udpumpet: 0,47 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-12-16 00:00:12
Max. Flow: 12,24 m³/h Tidspunkt: 31-12-16 06:00:21

Flow måler 2:

Min. Flow: 0,21 m³/h Tidspunkt: 01-12-16 06:44:19
Max. Flow: 7,18 m³/h Tidspunkt: 23-12-16 17:16:45

Niveauer i boringer:

Boring	Højest	Lavest	Sænkning
Boring 1 niveau:	-5,41 m	-13,15 m	7,74 m
Boring 2 niveau:	-1,00 m	-1,00 m	0,00 m
Boring 3 niveau:	-4,16 m	-6,33 m	2,17 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 10
Filter 2: Antal skyl: 4

Drifttimer:

Boring	Periode:	Total:
Boring 1:	101 Timer	2642 Timer
Boring 2:	10 Timer	2824 Timer
Boring 3:	172 Timer	3299 Timer
Pumpe 1:	312 Timer	11076 Timer
Pumpe 2:	290 Timer	11485 Timer
Pumpe 3:	253 Timer	7004 Timer

Pumpe 4:
Pumpe 5:

248 Timer
244 Timer

7045 Timer
6494 Timer