
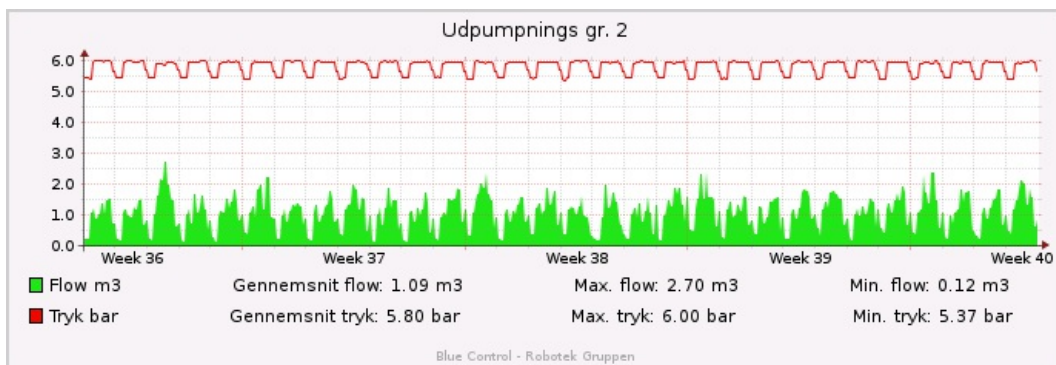


Føllenslev Vandværk

Måned rapport 09-2015

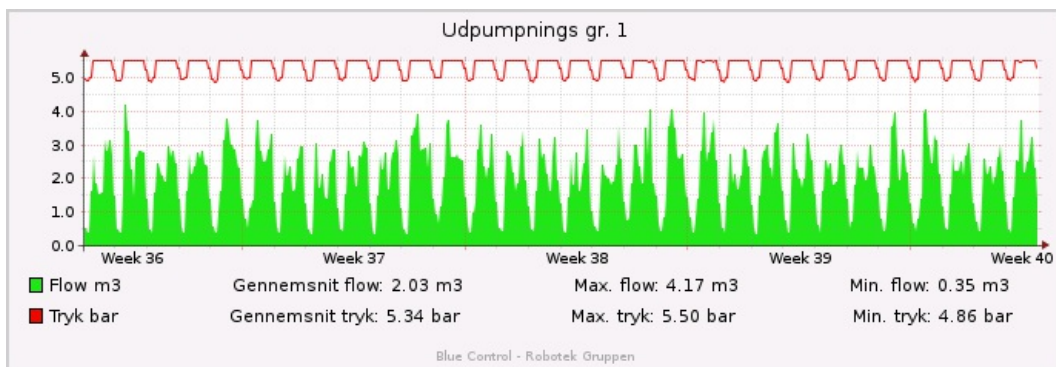

Mængder

Udpumpet vandmængde:	Total: 2.268,6 m ³	Måler 1: 1.468,5 m ³	Måler 2: 800,1 m ³
Indvundet vandmængde:	Total: 2.261,6 m ³		
Filter skylning - beregnet:	50,3 m ³		

Forbrug

Elforbrug:	Total: 1.925,0 kWh	Udpumpet: 1.309,0 kWh
	Total: 0,85 kWh/m ³	Udpumpet: 0,58 kWh/m ³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow:	0,00 m ³ /h	Tidspunkt: 01-09-15 00:00:05
Max. Flow:	10,70 m ³ /h	Tidspunkt: 18-09-15 19:02:57

Flow måler 2:

Min. Flow:	0,00 m ³ /h	Tidspunkt: 01-09-15 00:00:00
Max. Flow:	7,13 m ³ /h	Tidspunkt: 28-09-15 19:36:23

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau:	Højest: -5,45 m	Lavest: -13,17 m	Sænkning: 7,72 m
Boring 2 niveau:	Højest: -5,83 m	Lavest: -11,00 m	Sænkning: 5,17 m
Boring 3 niveau:	Højest: -4,20 m	Lavest: -6,40 m	Sænkning: 2,21 m

Filter:

Filter 1:	Antal skyl: 16
Filter 2:	Antal skyl: 6

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	62 Timer	1209 Timer
Boring 2:	99 Timer	1386 Timer
Boring 3:	120 Timer	1535 Timer
Pumpe 1:	439 Timer	4860 Timer
Pumpe 2:	451 Timer	5029 Timer
Pumpe 3:	236 Timer	3311 Timer

Pumpe 4:
Pumpe 5:

212 Timer
234 Timer

3360 Timer
2994 Timer