
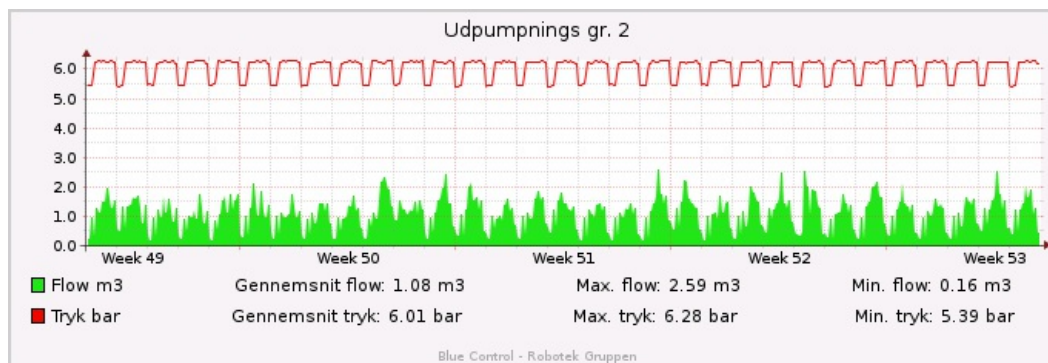


Føllenslev Vandværk

Månedsrapport 12-2015

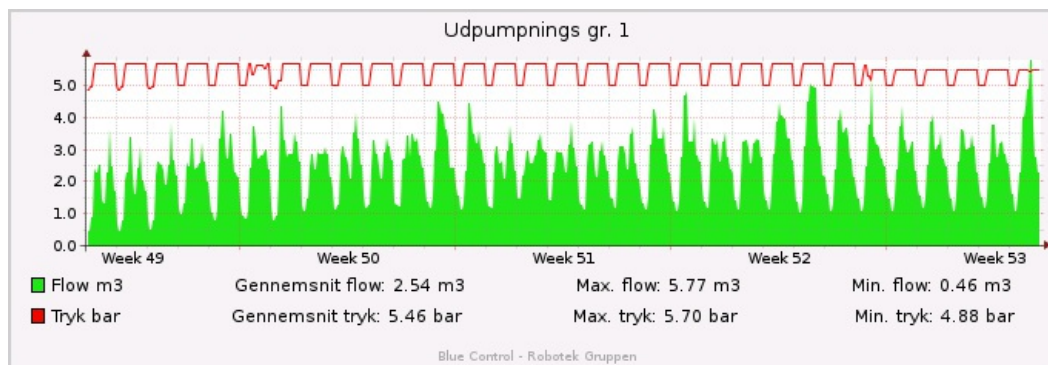

Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 2.709,5 m³ Måler 1: 1.896,0 m³ Måler 2: 813,5 m³

Indvundet vandmængde: Total: 2.696,0 m³

Filter skylning - beregnet: 55,5 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 2.362,6 kWh Ud pumpet: 1.089,7 kWh
Total: 0,87 kWh/m³ Ud pumpet: 0,40 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-12-15 00:04:15
Max. Flow: 13,12 m³/h Tidspunkt: 26-12-15 11:17:59

Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-12-15 00:00:00
Max. Flow: 7,39 m³/h Tidspunkt: 30-12-15 12:59:26

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau:	Højest: -5,00 m	Lavest: -12,76 m	Sænkning: 7,76 m
Boring 2 niveau:	Højest: -5,32 m	Lavest: -10,80 m	Sænkning: 5,48 m
Boring 3 niveau:	Højest: -3,68 m	Lavest: -5,95 m	Sænkning: 2,27 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 17
Filter 2: Antal skyl: 5

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	73 Timer	1398 Timer
Boring 2:	123 Timer	1714 Timer
Boring 3:	140 Timer	1919 Timer
Pumpe 1:	599 Timer	6432 Timer
Pumpe 2:	610 Timer	6645 Timer
Pumpe 3:	252 Timer	4031 Timer

Pumpe 4:
Pumpe 5:

230 Timer
236 Timer

4076 Timer
3706 Timer