
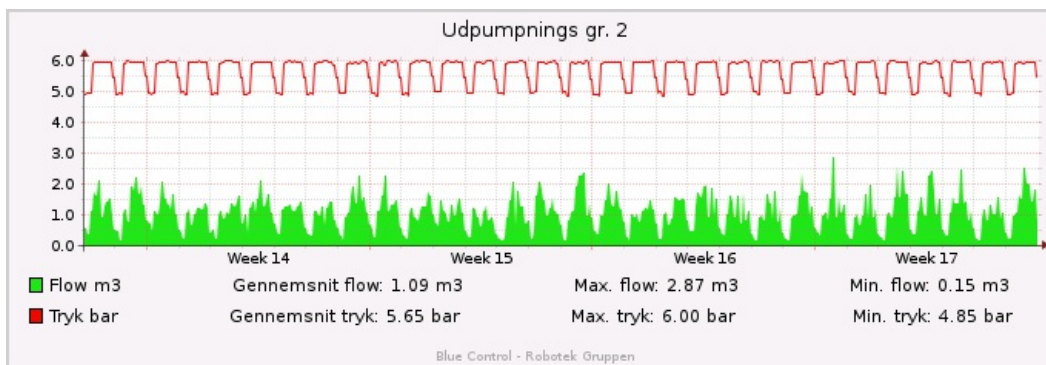


# Føllenslev Vandværk

## Månedrapport 04-2016

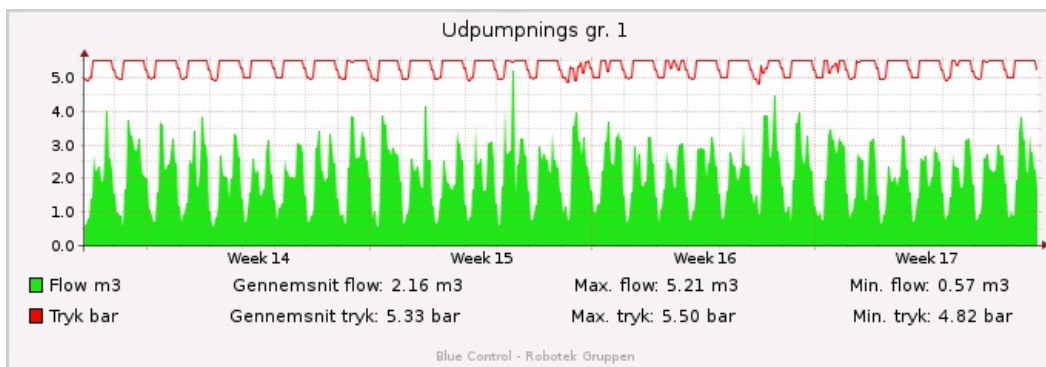

## Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 2.357,9 m<sup>3</sup> Måler 1: 1.559,5 m<sup>3</sup> Måler 2: 798,5 m<sup>3</sup>

Indvundet vandmængde: Total: 2.349,4 m<sup>3</sup>

Filter skylning - beregnet: 37,6 m<sup>3</sup>

## Forbrug

Elforbrug: Total: 2.009,9 kWh Udpumpet: 1.387,6 kWh  
Total: 0,85 kWh/m<sup>3</sup> Udpumpet: 0,59 kWh/m<sup>3</sup>

## Flow

### Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 01-04-16 00:03:57  
Max. Flow: 17,91 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 28-04-16 22:15:07

### Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 01-04-16 00:00:01  
Max. Flow: 7,23 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 20-04-16 07:38:20

## Niveauer i boringer:

|                  |                 |                  |                  |
|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Boring 1 niveau: | Højest: -5,00 m | Lavest: -12,51 m | Sænkning: 7,51 m |
| Boring 2 niveau: | Højest: -4,98 m | Lavest: -10,21 m | Sænkning: 5,23 m |
| Boring 3 niveau: | Højest: -3,33 m | Lavest: -5,61 m  | Sænkning: 2,28 m |

## Filter:

Filter 1: Antal skyl: 12  
Filter 2: Antal skyl: 4

## Drifttimer:

|           | Periode:  | Total:     |
|-----------|-----------|------------|
| Boring 1: | 142 Timer | 1777 Timer |
| Boring 2: | 71 Timer  | 2123 Timer |
| Boring 3: | 95 Timer  | 2370 Timer |
| Pumpe 1:  | 485 Timer | 8360 Timer |
| Pumpe 2:  | 499 Timer | 8698 Timer |
| Pumpe 3:  | 232 Timer | 4956 Timer |

Pumpe 4:  
Pumpe 5:

227 Timer  
230 Timer

4985 Timer  
4630 Timer