
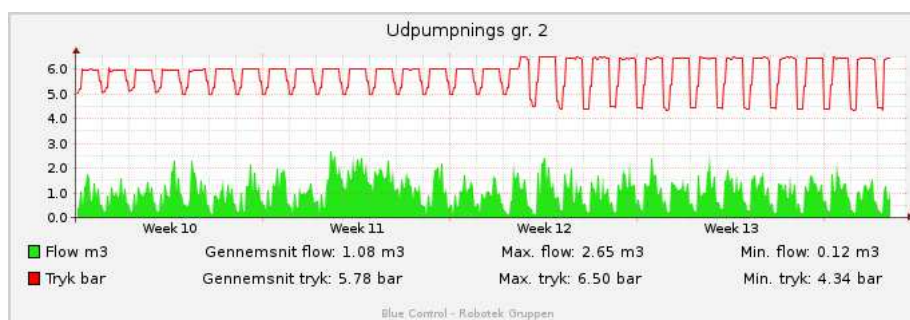


# Føllenslev Vandværk

## Månedssrapport 03-2015

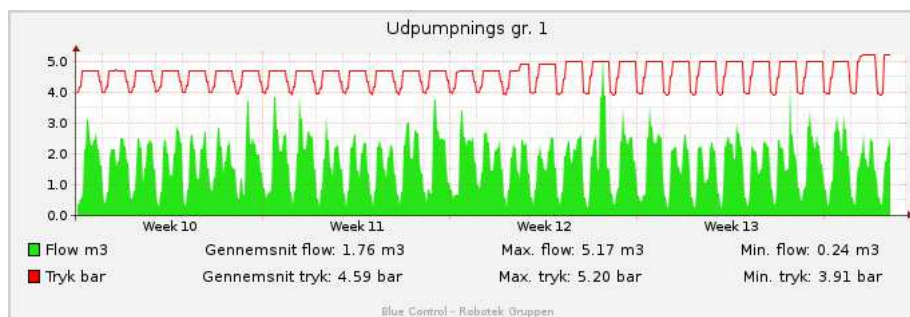

## Mængder

Udpumpet vandmængde:	Total:	2.064,9 m <sup>3</sup>	Måler 1:	1.272,5 m <sup>3</sup>	Måler 2:	792,4 m <sup>3</sup>
Indvundet vandmængde:	Total:	2.084,2 m <sup>3</sup>				
Filter skylnig - beregnet:		26,2 m <sup>3</sup>				

## Forbrug

Elforbrug:	Total:	1.817,5 kWh	Udpumpet:	1.268,2 kWh
	Total:	0,88 kWh/m <sup>3</sup>	Udpumpet:	0,61 kWh/m <sup>3</sup>

## Flow

### Flow måler 1:

Min. Flow:	0,00 m <sup>3</sup> /h	Tidspunkt: 01-03-15 00:02:21
Max. Flow:	11,96 m <sup>3</sup> /h	Tidspunkt: 01-03-15 10:35:29

### Flow måler 2:

Min. Flow:	0,00 m <sup>3</sup> /h	Tidspunkt: 01-03-15 00:00:01
Max. Flow:	7,31 m <sup>3</sup> /h	Tidspunkt: 13-03-15 06:56:54

## Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau:	Højest:	-5,00 m	Lavest:	-12,84 m	Sænkning:	7,84 m
Boring 2 niveau:	Højest:	-4,19 m	Lavest:	-5,81 m	Sænkning:	1,62 m
Boring 3 niveau:	Højest:	-3,00 m	Lavest:	-5,77 m	Sænkning:	2,77 m

## Filter:

Filter 1:	Antal skyl:	12
Filter 2:	Antal skyl:	5

## Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	66 Timer	683 Timer
Boring 2:	94 Timer	656 Timer
Boring 3:	92 Timer	603 Timer
Pumpe 1:	327 Timer	2453 Timer
Pumpe 2:	331 Timer	2516 Timer
Pumpe 3:	407 Timer	1902 Timer
Pumpe 4:	393 Timer	1940 Timer
Pumpe 5:	416 Timer	1698 Timer