
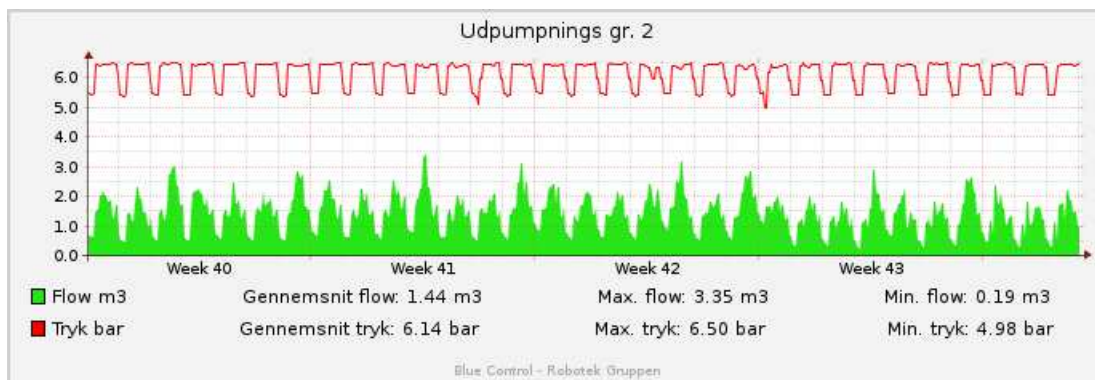


# Føllenslev Vandværk

## Månedsrapport 10-2017

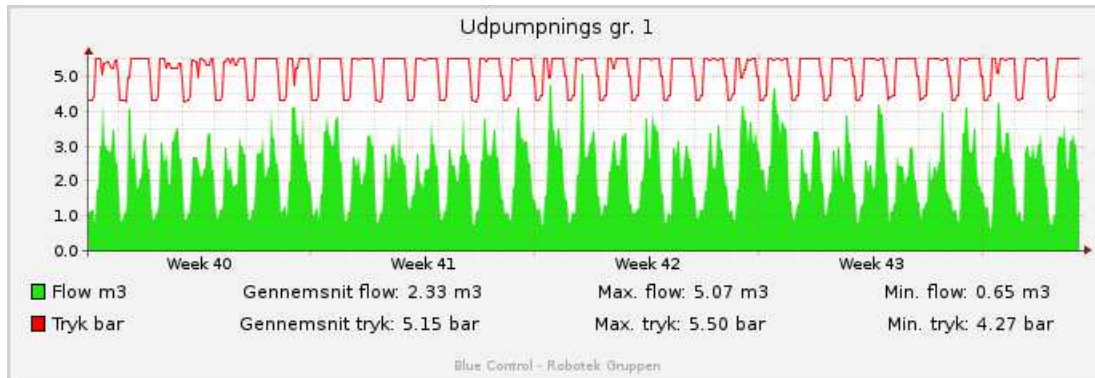

## Mængder

Udpumpet vandmængde:	Total: 2.822,8 m <sup>3</sup>	Måler 1: 1.740,1 m <sup>3</sup>	Måler 2: 1.082,7 m <sup>3</sup>
Indvundet vandmængde:	Total: 2.816,3 m <sup>3</sup>	Måler 3: 2.816,3 m <sup>3</sup>	
Filter skylning - beregnet:	45,0 m <sup>3</sup>		

## Forbrug

Elforbrug:	Total: 2.606,2 kWh	Udpumpet: 1.921,1 kWh
	Total: 0,92 kWh/m <sup>3</sup>	Udpumpet: 0,68 kWh/m <sup>3</sup>

## Flow

### Flow måler 1:

Min. Flow:	0,00 m <sup>3</sup> /h	Tidspunkt: 01-10-17 00:01:28
Max. Flow:	12,38 m <sup>3</sup> /h	Tidspunkt: 15-10-17 11:08:53

### Flow måler 2:

Min. Flow:	0,00 m <sup>3</sup> /h	Tidspunkt: 01-10-17 00:00:05
Max. Flow:	7,26 m <sup>3</sup> /h	Tidspunkt: 07-10-17 13:28:25

## Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau:	Højest: -5,34 m	Lavest: -13,35 m	Sænkning: 8,02 m
Boring 2 niveau:	Højest: -5,82 m	Lavest: -9,10 m	Sænkning: 3,27 m
Boring 3 niveau:	Højest: -4,14 m	Lavest: -6,54 m	Sænkning: 2,40 m

## Filter:

Filter 1:	Antal skyl:	16
Filter 2:	Antal skyl:	5

## Drifttimer:

Periode:

Total:

Boring 1:	112 Timer	3726 Timer
Boring 2:	159 Timer	4019 Timer
Boring 3:	84 Timer	4118 Timer
Pumpe 1:	552 Timer	15227 Timer
Pumpe 2:	588 Timer	15757 Timer
Pumpe 3:	323 Timer	9553 Timer
Pumpe 4:	340 Timer	9598 Timer
Pumpe 5:	257 Timer	8939 Timer