
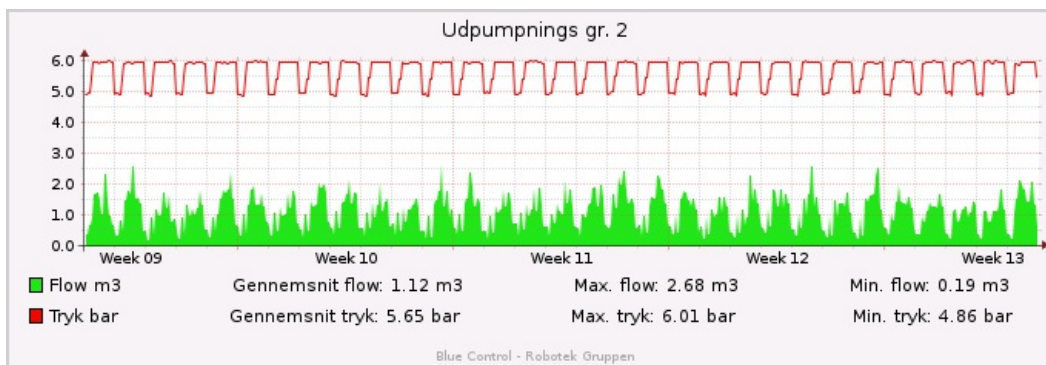


Føllenslev Vandværk

Månedsrapport 03-2016

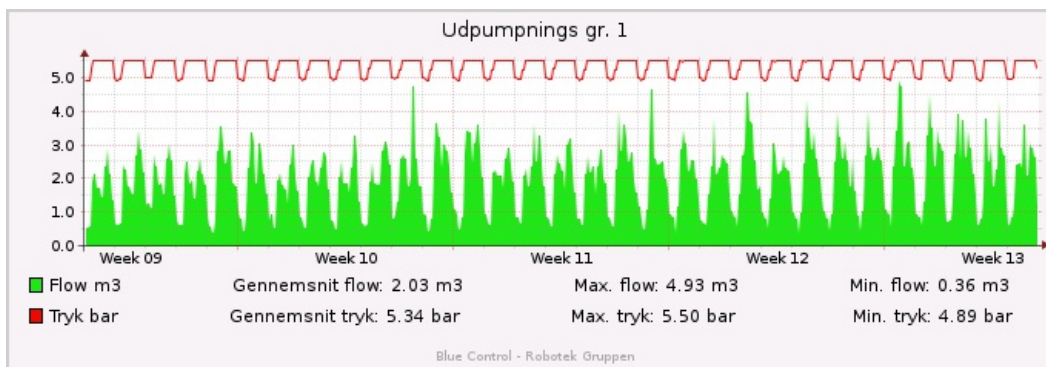

Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 2.356,1 m³ Måler 1: 1.512,6 m³ Måler 2: 843,6 m³

Indvundet vandmængde: Total: 2.351,3 m³

Filter skylning - beregnet: 49,0 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 1.975,4 kWh Udpumpet: 1.365,1 kWh
Total: 0,84 kWh/m³ Udpumpet: 0,58 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-03-16 00:04:26
Max. Flow: 10,82 m³/h Tidspunkt: 11-03-16 16:46:24

Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-03-16 00:00:05
Max. Flow: 7,34 m³/h Tidspunkt: 12-03-16 16:20:51

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau:	Højest: -5,00 m	Lavest: -12,32 m	Sænkning: 7,32 m
Boring 2 niveau:	Højest: -4,94 m	Lavest: -10,02 m	Sænkning: 5,09 m
Boring 3 niveau:	Højest: -3,31 m	Lavest: -5,39 m	Sænkning: 2,08 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 15
Filter 2: Antal skyl: 5

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	77 Timer	1635 Timer
Boring 2:	90 Timer	2052 Timer
Boring 3:	130 Timer	2275 Timer
Pumpe 1:	446 Timer	7875 Timer
Pumpe 2:	487 Timer	8199 Timer
Pumpe 3:	232 Timer	4724 Timer

Pumpe 4:
Pumpe 5:

235 Timer
251 Timer

4758 Timer
4400 Timer