
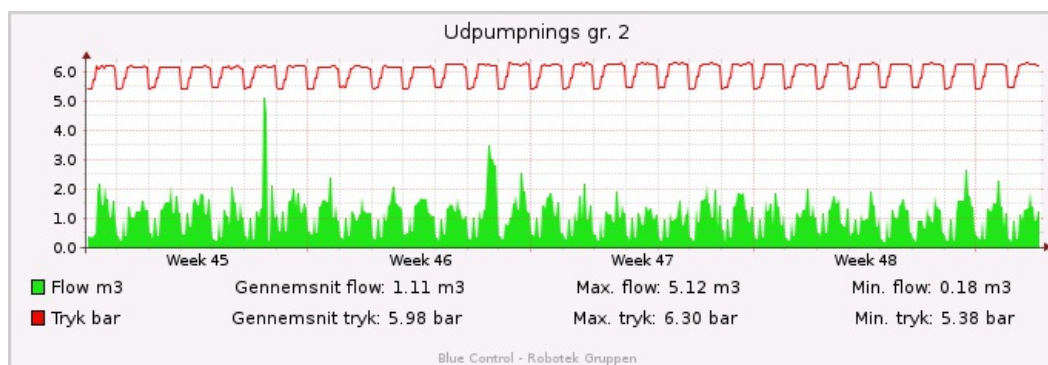


Føllenslev Vandværk

Måned rapport 11-2015

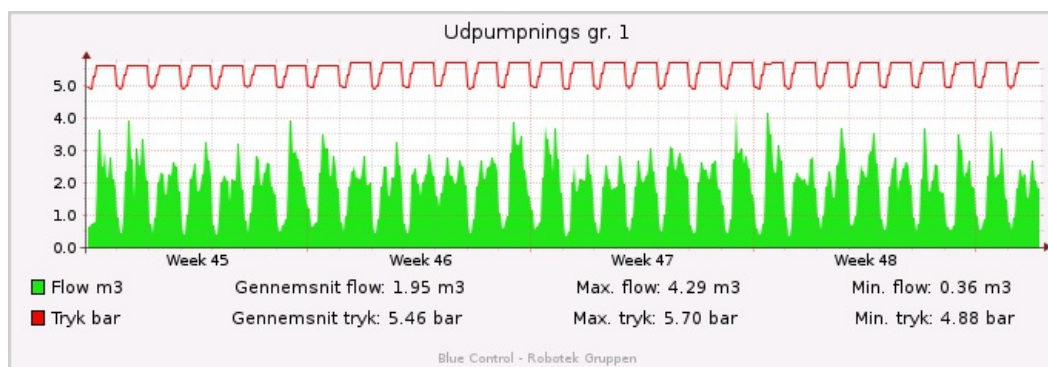

Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 2.216,1 m³ Måler 1: 1.405,4 m³ Måler 2: 810,7 m³

Indvundet vandmængde: Total: 2.215,8 m³

Filter skylning - beregnet: 48,8 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 2.011,7 kWh Udpumpet: 1.407,5 kWh
Total: 0,91 kWh/m³ Udpumpet: 0,64 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-11-15 00:01:48
Max. Flow: 10,52 m³/h Tidspunkt: 22-11-15 11:00:44

Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-11-15 00:00:00
Max. Flow: 7,45 m³/h Tidspunkt: 09-11-15 21:36:48

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau:	Højest: -5,20 m	Lavest: -13,21 m	Sænkning: 8,01 m
Boring 2 niveau:	Højest: -5,58 m	Lavest: -11,00 m	Sænkning: 5,42 m
Boring 3 niveau:	Højest: -3,96 m	Lavest: -6,41 m	Sænkning: 2,45 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 15
Filter 2: Antal skyl: 5

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	56 Timer	1325 Timer
Boring 2:	98 Timer	1591 Timer
Boring 3:	120 Timer	1779 Timer
Pumpe 1:	485 Timer	5833 Timer
Pumpe 2:	504 Timer	6035 Timer
Pumpe 3:	233 Timer	3779 Timer

Pumpe 4:
Pumpe 5:

234 Timer
235 Timer

3846 Timer
3470 Timer