
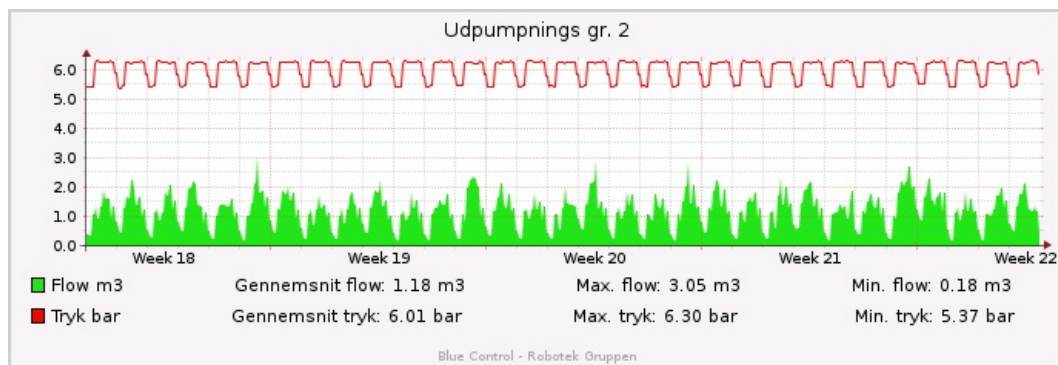


Føllenslev Vandværk

Månedsrapport 05-2017

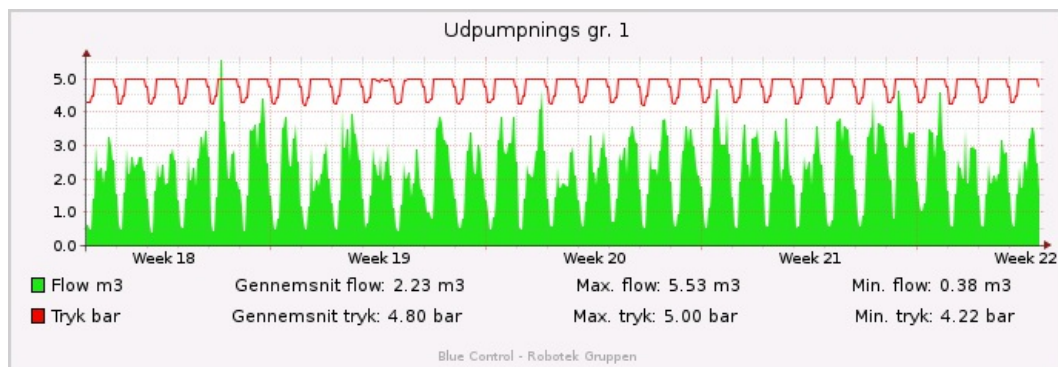

Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 2.558,5 m³ Måler 1: 1.665,7 m³ Måler 2: 892,8 m³

Indvundet vandmængde: Total: 2.547,7 m³

Filter skylning - beregnet: 43,8 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 2.016,7 kWh Udpumpet: 1.306,9 kWh
Total: 0,79 kWh/m³ Udpumpet: 0,51 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-05-17 00:00:18
Max. Flow: 11,72 m³/h Tidspunkt: 28-05-17 17:32:58

Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-05-17 00:00:06
Max. Flow: 6,83 m³/h Tidspunkt: 05-05-17 09:47:19

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau:	Højest: -5,27 m	Lavest: -13,15 m	Sænkning: 7,88 m
Boring 2 niveau:	Højest: -5,70 m	Lavest: -9,27 m	Sænkning: 3,57 m
Boring 3 niveau:	Højest: -4,03 m	Lavest: -6,24 m	Sænkning: 2,21 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 15
Filter 2: Antal skyl: 5

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	90 Timer	3193 Timer
Boring 2:	136 Timer	3331 Timer
Boring 3:	90 Timer	3714 Timer
Pumpe 1:	356 Timer	12882 Timer
Pumpe 2:	404 Timer	13311 Timer
Pumpe 3:	253 Timer	8212 Timer

Pumpe 4:
Pumpe 5:

264 Timer
258 Timer

8247 Timer
7674 Timer