

# DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport August 2022

Føllenslev Vandværk

1/2



## MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	2855,95 m <sup>3</sup>
Indvinding	2855,95 m <sup>3</sup>
Boring 2	1410,06 m <sup>3</sup>
Boring 3	1462,06 m <sup>3</sup>
TOTAL UDPUMPET	2840,77 m <sup>3</sup>
Lavtrykszone	1494,14 m <sup>3</sup>
Højtrykszone	1346,63 m <sup>3</sup>

## ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	1938 kWh
Delproces / udpumpning	1330 kWh



## NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00

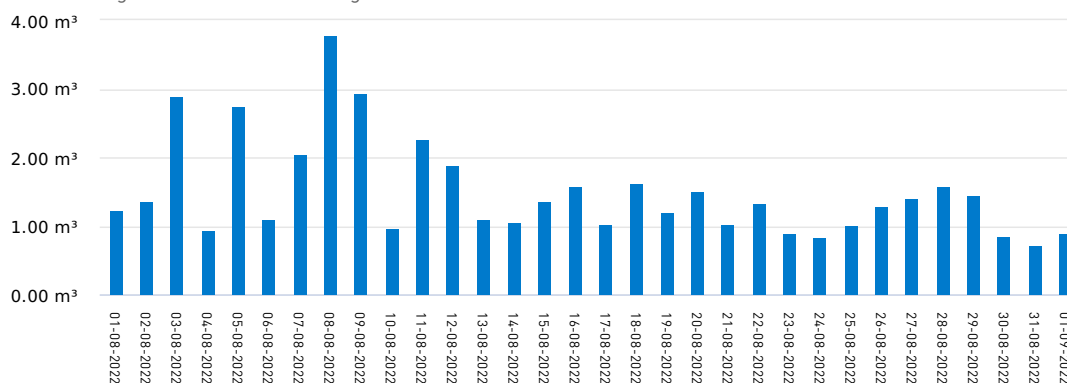

## FILTRE

Filter 1	15 skyl
Filter 2	5 skyl

## DRIFTTIMER



BORINGER	
2	149 timer
3	164 timer
PUMPER	
1	368 timer
2	398 timer
3	375 timer
4	348 timer
5	271 timer
FILTERMOTOR	
1	3 timer



Blue Control®  
BC7000

# DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport August 2022

Føllenslev Vandværk


2/2



## NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
2	-5,56 m	-7,66 m	2,10 m	1410,06 m <sup>3</sup>
3	-4,70 m	-7,01 m	2,30 m	1462,06 m <sup>3</sup>

Fordeling for indvundet vand

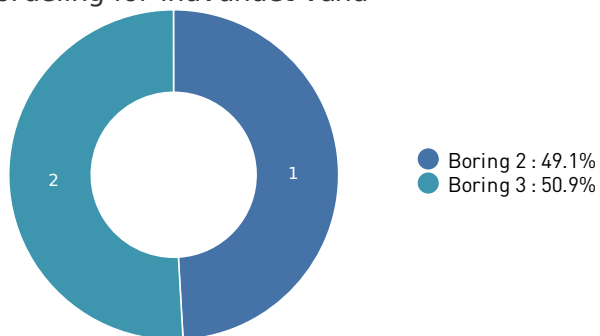

Blue Control®  
BC7000