
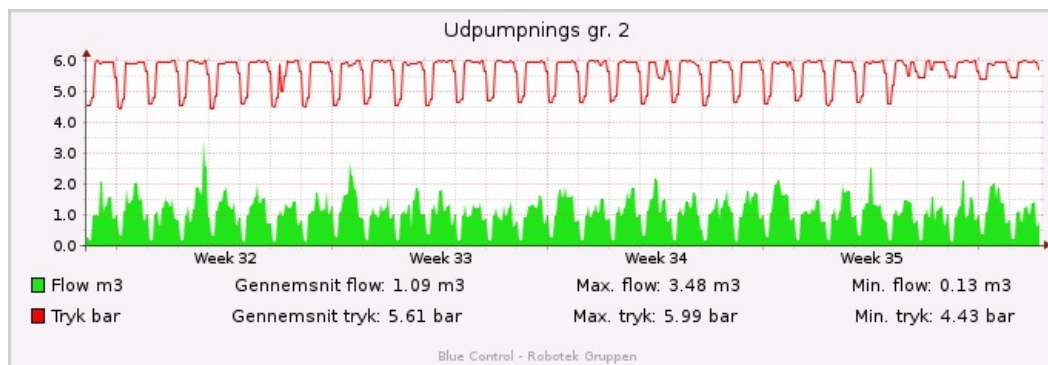


Føllenslev Vandværk

Månedsrapport 08-2015

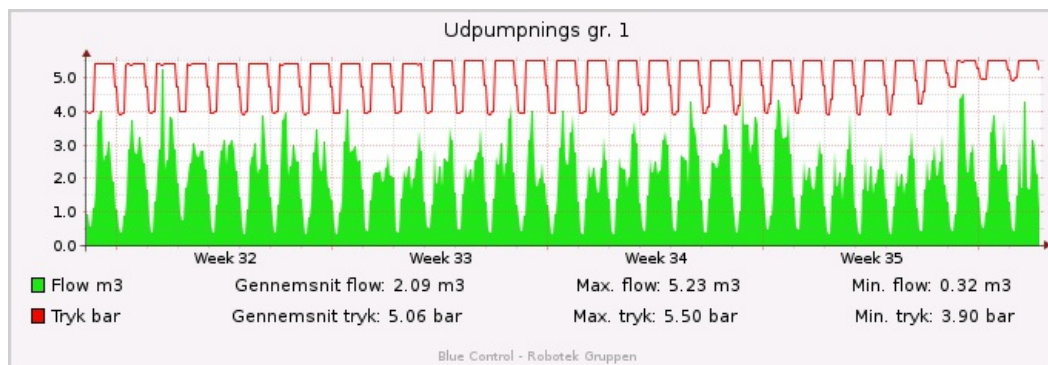

Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 2.388,2 m³ Måler 1: 1.557,5 m³ Måler 2: 830,7 m³

Indvundet vandmængde: Total: 2.372,1 m³

Filter skylning - beregnet: 41,8 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 2.005,5 kWh Udpumpet: 2.037,2 kWh
Total: 0,84 kWh/m³ Udpumpet: 0,85 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-08-15 00:09:32
Max. Flow: 10,71 m³/h Tidspunkt: 04-08-15 08:58:11

Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-08-15 00:00:00
Max. Flow: 7,22 m³/h Tidspunkt: 21-08-15 19:46:23

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau:	Højest: -5,40 m	Lavest: -13,24 m	Sænkning: 7,84 m
Boring 2 niveau:	Højest: -5,81 m	Lavest: -11,00 m	Sænkning: 5,19 m
Boring 3 niveau:	Højest: -4,17 m	Lavest: -6,36 m	Sænkning: 2,18 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 15
Filter 2: Antal skyl: 5

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	76 Timer	1147 Timer
Boring 2:	88 Timer	1287 Timer
Boring 3:	135 Timer	1415 Timer
Pumpe 1:	434 Timer	4421 Timer
Pumpe 2:	472 Timer	4578 Timer
Pumpe 3:	248 Timer	3075 Timer

Pumpe 4:
Pumpe 5:

249 Timer
237 Timer

3148 Timer
2760 Timer