

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Juli 2026
Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDE

TOTAL INDVINDING	2710,06 m ³
Indvinding	2710,06 m ³
TOTAL UDPUMPNING	2578,57 m ³
Lavtrykszone	1428,83 m ³
Højtryks zone	1149,74 m ³
ANDET	2616,28 m ³
Boring 2	1268,80 m ³
Boring 3	1347,48 m ³

KWH FORBRUG




ELMÅLER	1891 kWh
kWh Måler	1891 kWh



NATFORBRUG UDPUMPNING

UDPUMPNING

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00

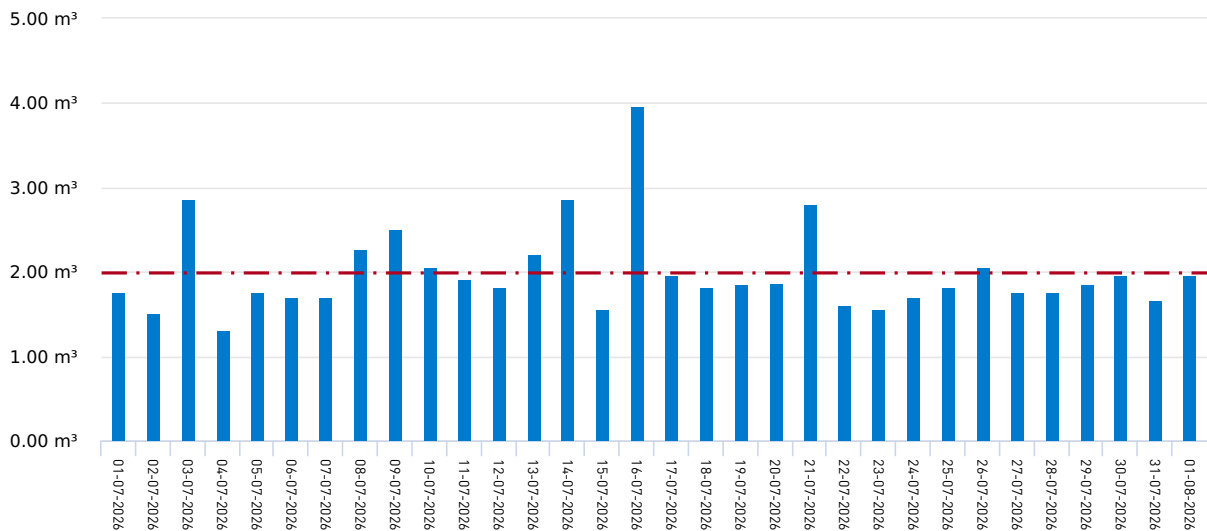

FILTRE

FILTERSKYL	19
Filter 1	15
Filter 2	4

NØGLETAL



FLOWMÅLER

Minimum	0,55 m ³
	15-07-26 02:00->03:00
Maximum	8,70 m ³
	14-07-26 08:00->09:00
Gennemsnit	3,47 m ³ /h

EFFEKTIVITET

kWh-forbrug	1,36 m ³ /kWh
-------------	--------------------------

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Juli 2026

Føllenslev Vandværk

2/2



DRIFTTIMER

INDVINDING




● Boring 2	5d 21t 25m
● Boring 3	6d 15t 05m

UDPUMPNING

● Pumpe 1	15d 18t 16m
● Pumpe 2	16d 04t 49m
● Pumpe 3	19d 01t 19m
● Pumpe 4	19d 00t 09m

ANDET

● Skyllpumpe	02t 43m
--------------	---------



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING
Boring 2	-5,03 m	-7,74 m	2,71 m
Boring 3	-4,70 m	-7,32 m	2,62 m



TÆLLERSTAND

31-07-2026 23:59:59

Boring 2	97264518 m³/h
Boring 3	113711 m³/h
Indvinding	430600 m³/h
Lavtrykszone	1245442 m³
Højtryks zone	160441 m³
kWh Måler	3058211 m³



Blue Control®
BC7000