

DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport September 2026

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDE

TOTAL INDVINDING	1778,48 m ³
Indvinding	1778,48 m ³
TOTAL UDPUMPNING	1727,15 m ³
Lavtrykszone	1190,20 m ³
Højtryks zone	536,95 m ³
ANDET	1748,52 m ³
Boring 2	847,80 m ³
Boring 3	900,72 m ³

KWH FORBRUG




ELMÅLER	1467 kWh
kWh Måler	1467 kWh



NATFORBRUG UDPUMPNING

UDPUMPNING

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00

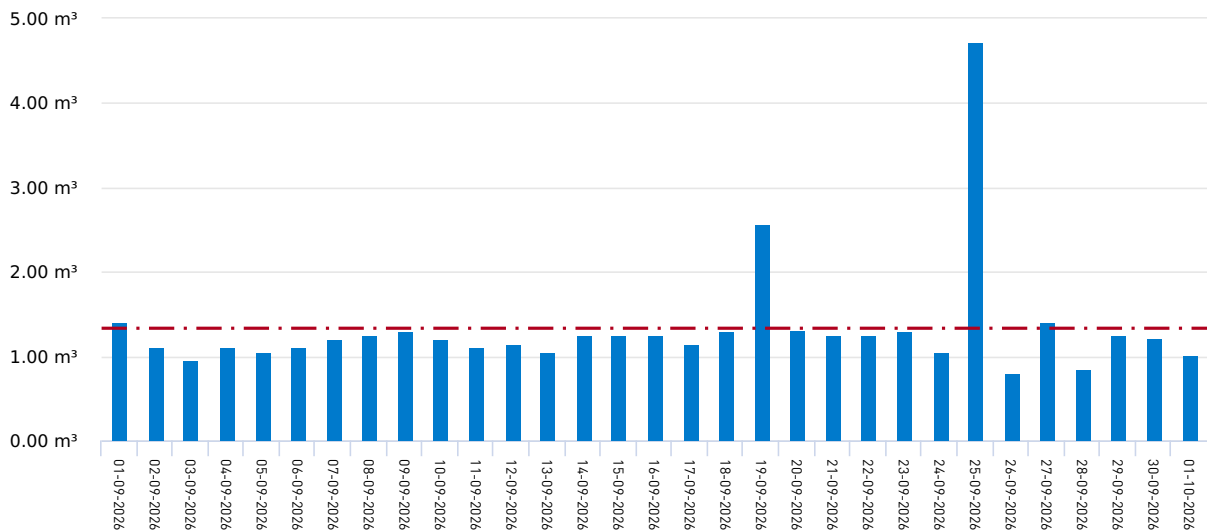

FILTRE

FILTERSKYL	14
Filter 1	10
Filter 2	4

NØGLETAL



FLOWMÅLER

Minimum	0,35 m ³
	26-09-26 03:00->04:00
Maximum	6,86 m ³
	01-09-26 04:00->05:00
Gennemsnit	2,40 m ³ /h

EFFEKTIVITET

kWh-forbrug	1,18 m ³ /kWh
-------------	--------------------------



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport September 2026

Føllenslev Vandværk

2/2



DRIFTTIMER

INDVINDING




● Boring 2	3d 22t 27m
● Boring 3	4d 10t 21m

UDPUMPNING

● Pumpe 1	15d 05t 05m
● Pumpe 2	15d 07t 53m
● Pumpe 3	15d 18t 24m
● Pumpe 4	15d 09t 54m

ANDET

● Skyllpumpe	01t 58m
--------------	---------



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING
Boring 2	-5,56 m	-7,51 m	1,95 m
Boring 3	-4,65 m	-7,13 m	2,48 m



TÆLLERSTAND

30-09-2026 23:59:59

Boring 2	97266535 m³/h
Boring 3	115862 m³/h
Indvinding	434860 m³/h
Lavtrykszone	1247994 m³
Højtryks zone	162004 m³
kWh Måler	3061475 m³



Blue Control®
BC7000