

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport September 2025

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDE

TOTAL INDVINDING	2334,32 m ³
Indvinding	2334,32 m ³
TOTAL UDPUMPNING	2297,70 m ³
Lavtrykszone	1294,64 m ³
Højtryks zone	1003,06 m ³
ANDET	2312,21 m ³
Boring 2	1109,29 m ³
Boring 3	1202,92 m ³

KWH FORBRUG



ELMÅLER	1671 kWh
kWh Måler	1671 kWh




NATFORBRUG UDPUMPNING

UDPUMPNING

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00

4.00 m³

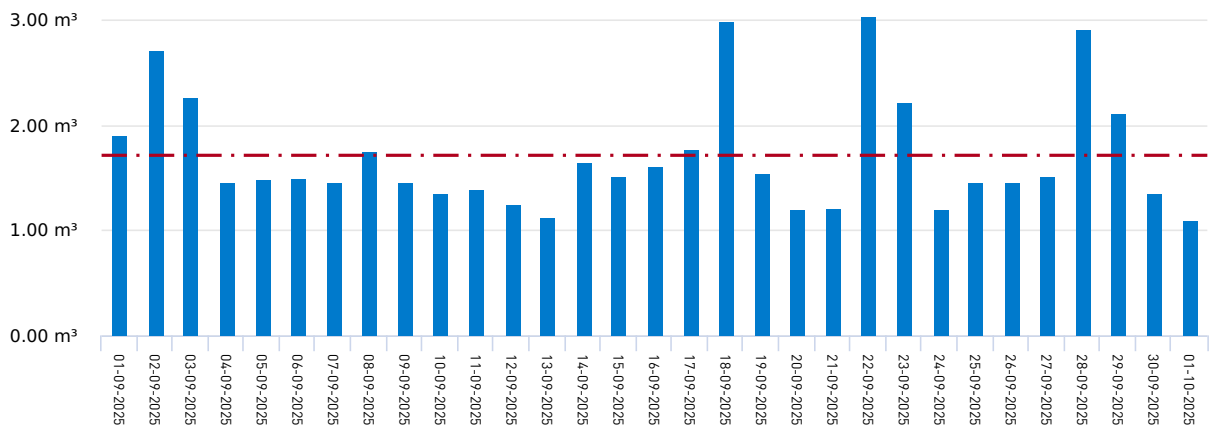

FILTRE

FILTERSKYL	17
Filter 1	13
Filter 2	4

NØGLETAL



FLOWMÅLER

Minimum	0,52 m ³
	13-09-25 03:00->04:00
Maximum	7,85 m ³
	01-09-25 01:00->02:00
Gennemsnit	3,19 m ³ /h

EFFEKTIVITET

kWh-forbrug	1,37 m ³ /kWh
-------------	--------------------------

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport September 2025

Føllenslev Vandværk

2/2



DRIFTTIMER

INDVINDING




● Boring 2	5d 02t 25m
● Boring 3	5d 20t 52m

UDPUMPNING

● Pumpe 1	13d 20t 51m
● Pumpe 2	18d 05t 17m
● Pumpe 3	16d 15t 48m
● Pumpe 4	17d 03t 35m

ANDET

● Skyllpumpe	02t 25m
--------------	---------



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING
Boring 2	-5,16 m	-7,15 m	1,99 m
Boring 3	-4,58 m	-6,78 m	2,20 m



TÆLLERSTAND

30-09-2025 23:59:59

Boring 2	97252305 m³/h
Boring 3	100784 m³/h
Indvinding	404909 m³/h
Lavtrykszone	1231689 m³
Højtryks zone	149221 m³
kWh Måler	3040176 m³



Blue Control®
BC7000