

DRIFTSRAPPORT

Årsrapport 2025

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDE

TOTAL INDVINDING	10620,54 m ³
Indvinding	10620,54 m ³
TOTAL UDPUMPNING	10450,29 m ³
Lavtrykszone	5692,19 m ³
Højtryks zone	4758,10 m ³
ANDET	10511,20 m ³
Boring 2	5071,57 m ³
Boring 3	5439,63 m ³

KWH FORBRUG




ELMÅLER	7541 kWh
kWh Måler	7541 kWh



NATFORBRUG UDPUMPNING

UDPUMPNING

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00

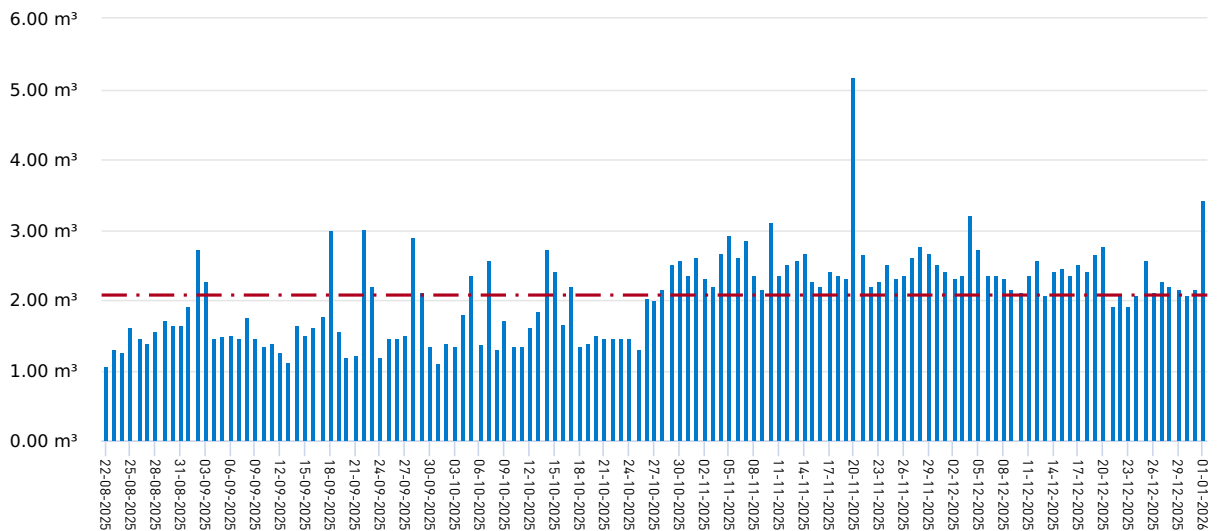

FILTRE

FILTERSKYL	83
Filter 1	64
Filter 2	19

NØGLETAL



FLOWMÅLER

Minimum	-0,03 m ³
	20-08-25 11:00->12:00
Maximum	18,18 m ³
	21-08-25 11:00->12:00
Gennemsnit	3,31 m ³ /h

EFFEKTIVITET

kWh-forbrug	1,39 m ³ /kWh
-------------	--------------------------



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Årsrapport 2025

Føllenslev Vandværk

2/2



DRIFTTIMER

INDVINDING




● Boring 2	23d 09t 07m
● Boring 3	26d 14t 51m

UDPUMPNING

● Pumpe 1	68d 02t 02m
● Pumpe 2	68d 16t 16m
● Pumpe 3	76d 07t 08m
● Pumpe 4	77d 11t 28m

ANDET

● Skyllpumpe	11t 51m
--------------	---------



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING
Boring 2	-4,78 m	-10,35 m	5,57 m
Boring 3	-4,32 m	-13,00 m	8,68 m



TÆLLERSTAND

31-12-2025 23:59:59

Boring 2	97255852 m³/h
Boring 3	104569 m³/h
Indvinding	412320 m³/h
Lavtrykszone	1235632 m³
Højtryks zone	152568 m³
kWh Måler	3045453 m³



Blue Control®
BC7000