

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport April 2025

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	2374,76 m ³
Indvinding	2374,76 m ³
Boring 2	1132,85 m ³
Boring 3	1220,43 m ³
TOTAL UDPUMPET	2331,72 m ³
Lavtrykszone	1337,85 m ³
Højtrykszone	993,87 m ³

ELFORBRUG




ELFORBRUG

Samlet proces	1699 kWh
Delproces / udpumpning	1192 kWh



NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00

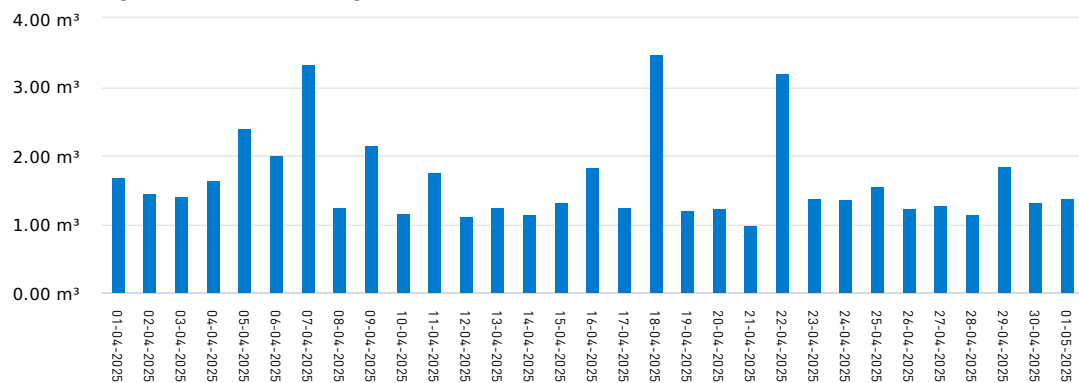

FILTRE

Filter 1	13 skyl
Filter 2	4 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER

2	122 timer
3	140 timer

PUMPER

1	358 timer
2	374 timer
3	455 timer
4	458 timer
5	0 timer

FILTERMOTOR

1	2 timer
---	---------



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport April 2025

Føllenslev Vandværk


2/2



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
2	-4,60 m	-6,54 m	1,93 m	1132,85 m ³
3	-3,76 m	-5,92 m	2,16 m	1220,43 m ³

Fordeling for indvundet vand

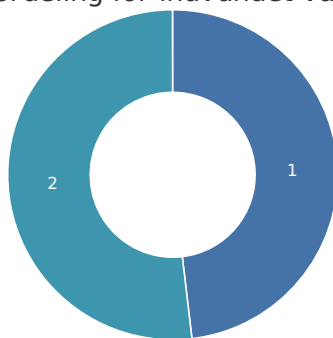

● Boring 2 : 48.1%
● Boring 3 : 51.9%



Blue Control®
BC7000