

DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport Januar 2026

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDE

TOTAL INDVINDING	2481,79 m ³
Indvinding	2481,79 m ³
TOTAL UDPUMPNING	2443,36 m ³
Lavtrykszone	1341,42 m ³
Højtryks zone	1101,94 m ³
ANDET	2453,77 m ³
Boring 2	1194,89 m ³
Boring 3	1258,88 m ³

KWH FORBRUG




ELMÅLER	1756 kWh
kWh Måler	1756 kWh



NATFORBRUG UDPUMPNING

UDPUMPNING

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00

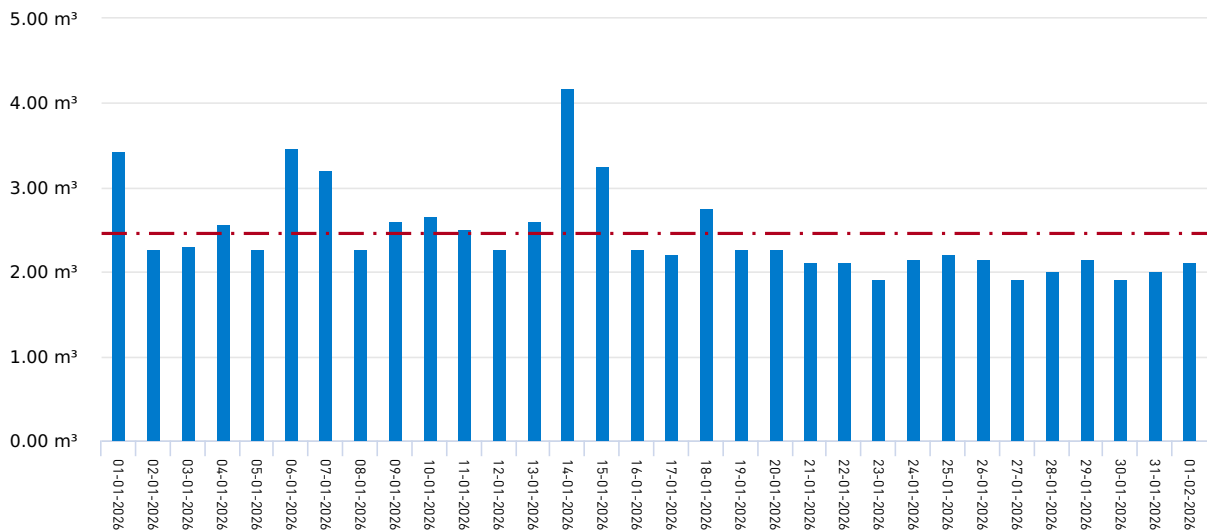

FILTRE

FILTERSKYL	19
Filter 1	15
Filter 2	4

NØGLETAL



FLOWMÅLER

Minimum	0,65 m ³
	30-01-26 03:00->04:00
Maximum	7,48 m ³
	15-01-26 01:00->02:00
Gennemsnit	3,28 m ³ /h

EFFEKTIVITET

kWh-forbrug	1,39 m ³ /kWh
-------------	--------------------------



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Januar 2026

Føllenslev Vandværk

2/2



DRIFTTIMER

INDVINDING




Boring 2	5d 12t 06m
Boring 3	6d 04t 25m

UDPUMPNING

Pumpe 1	15d 17t 14m
Pumpe 2	16d 00t 28m
Pumpe 3	18d 10t 08m
Pumpe 4	17d 22t 14m

ANDET

Skyllepumpe	02t 43m
-------------	---------



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING
Boring 2	-4,99 m	-6,85 m	1,86 m
Boring 3	-4,19 m	-6,37 m	2,18 m



TÆLLERSTAND

31-01-2026 23:59:59

Boring 2	97257047 m³/h
Boring 3	105828 m³/h
Indvinding	414801 m³/h
Lavtrykszone	1236973 m³
Højtryks zone	153670 m³
kWh Måler	3047210 m³



Blue Control®
BC7000