

DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport Oktober 2025

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDE

TOTAL INDVINDING	2447,07 m ³
Indvinding	2447,07 m ³
TOTAL UDPUMPNING	2405,31 m ³
Lavtrykszone	1348,51 m ³
Højtryks zone	1056,80 m ³
ANDET	2421,49 m ³
Boring 2	1188,10 m ³
Boring 3	1233,39 m ³

KWH FORBRUG



ELMÅLER	1752 kWh
kWh Måler	1752 kWh




NATFORBRUG UDPUMPNING

UDPUMPNING

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00

3.00 m³

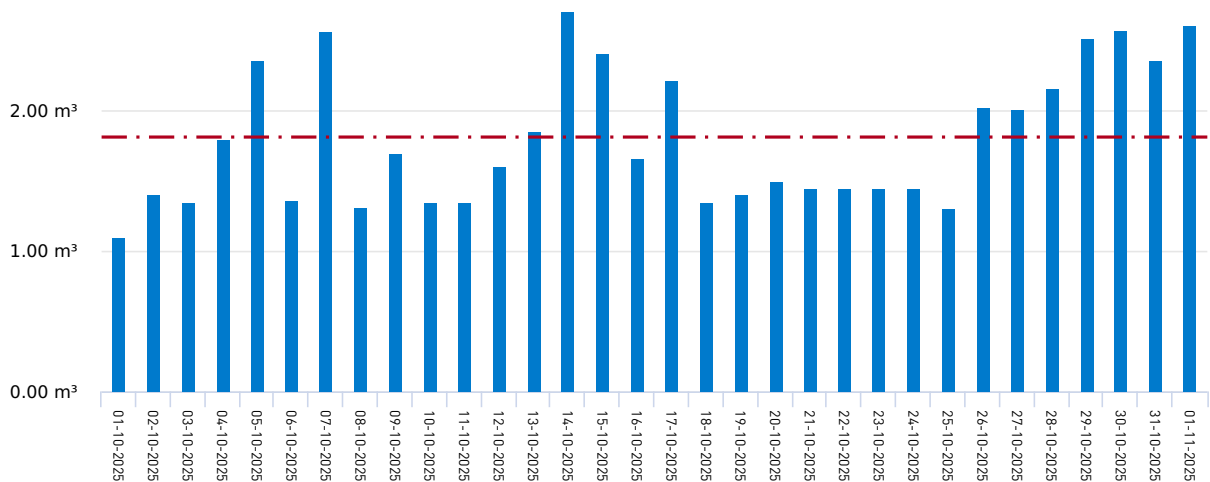

FILTRE

FILTERSKYL	19
Filter 1	15
Filter 2	4

NØGLETAL



FLOWMÅLER

Minimum	0,55 m ³
	01-10-25 03:00->04:00
Maximum	8,39 m ³
	03-10-25 07:00->08:00
Gennemsnit	3,23 m ³ /h

EFFEKTIVITET

kWh-forbrug	1,37 m ³ /kWh
-------------	--------------------------



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Oktober 2025

Føllenslev Vandværk

2/2



DRIFTTIMER

INDVINDING




● Boring 2	5d 11t 13m
● Boring 3	6d 00t 42m

UDPUMPNING

● Pumpe 1	15d 18t 27m
● Pumpe 2	16d 04t 28m
● Pumpe 3	17d 21t 08m
● Pumpe 4	18d 00t 50m

ANDET

● Skyllpumpe	02t 43m
--------------	---------



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING
Boring 2	-4,88 m	-7,14 m	2,26 m
Boring 3	-4,46 m	-6,85 m	2,39 m



TÆLLERSTAND

31-10-2025 23:59:59

Boring 2	97253493 m³/h
Boring 3	102017 m³/h
Indvinding	407356 m³/h
Lavtrykszone	1233038 m³
Højtryks zone	150277 m³
kWh Måler	3041928 m³



Blue Control®
BC7000