

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Februar 2026

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDE

TOTAL INDVINDING	2161,58 m ³
Indvinding	2161,58 m ³
TOTAL UDPUMPNING	2125,17 m ³
Lavtrykszone	1152,56 m ³
Højtryks zone	972,61 m ³
ANDET	2133,40 m ³
Boring 2	1037,50 m ³
Boring 3	1095,90 m ³

KWH FORBRUG




ELMÅLER	1549 kWh
kWh Måler	1549 kWh



NATFORBRUG UDPUMPNING

UDPUMPNING

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00

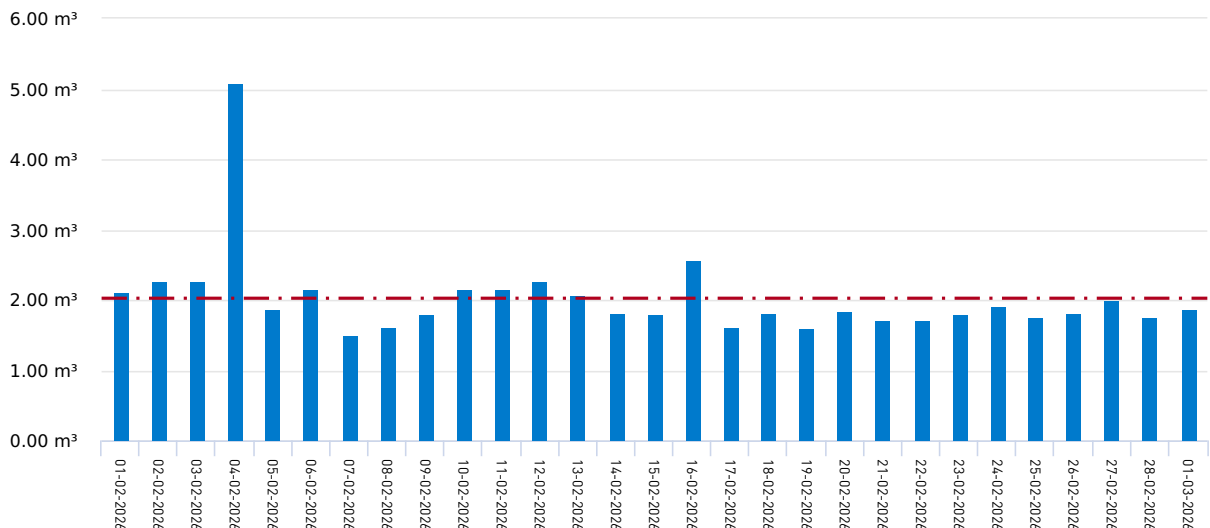

FILTRE

FILTERSKYL	15
Filter 1	11
Filter 2	4

NØGLETAL



FLOWMÅLER

Minimum	0,65 m ³
	07-02-26 04:00->05:00
Maximum	8,93 m ³
	06-02-26 08:00->09:00
Gennemsnit	3,16 m ³ /h

EFFEKTIVITET

kWh-forbrug	1,37 m ³ /kWh
-------------	--------------------------



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Februar 2026

Føllenslev Vandværk

2/2



DRIFTTIMER

INDVINDING




● Boring 2	4d 18t 39m
● Boring 3	5d 09t 17m

UDPUMPNING

● Pumpe 1	14d 05t 03m
● Pumpe 2	14d 13t 27m
● Pumpe 3	16d 10t 48m
● Pumpe 4	16d 02t 03m

ANDET

● Skyllpumpe	02t 07m
--------------	---------



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING
Boring 2	-4,66 m	-6,77 m	2,11 m
Boring 3	-4,12 m	-6,73 m	2,61 m



TÆLLERSTAND

28-02-2026 23:59:59

Boring 2	97258085 m³/h
Boring 3	106923 m³/h
Indvinding	416963 m³/h
Lavtrykszone	1238126 m³
Højtryks zone	154643 m³
kWh Måler	3048758 m³



Blue Control®
BC7000