

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport November 2025

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDE

TOTAL INDVINDING	2498,82 m ³
Indvinding	2498,82 m ³
TOTAL UDPUMPNING	2458,71 m ³
Lavtrykszone	1305,31 m ³
Højtryks zone	1153,40 m ³
ANDET	2472,50 m ³
Boring 2	1196,91 m ³
Boring 3	1275,59 m ³

KWH FORBRUG




ELMÅLER	1762 kWh
kWh Måler	1762 kWh



NATFORBRUG UDPUMPNING

UDPUMPNING

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00

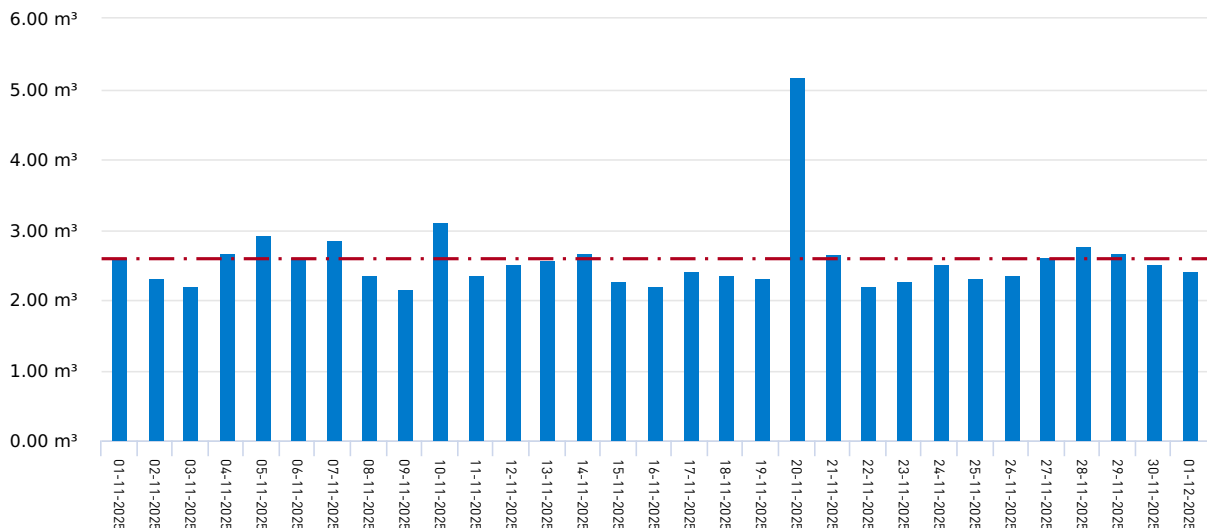

FILTRE

FILTERSKYL	20
Filter 1	15
Filter 2	5

NØGLETAL



FLOWMÅLER

Minimum	0,70 m ³
	02-11-25 04:00->05:00
Maximum	8,00 m ³
	28-11-25 07:00->08:00
Gennemsnit	3,41 m ³ /h

EFFEKTIVITET

kWh-forbrug	1,40 m ³ /kWh
-------------	--------------------------



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport November 2025

Føllenslev Vandværk

2/2



DRIFTTIMER

INDVINDING



Boring 2	5d 12t 23m
Boring 3	6d 05t 55m

UDPUMPNING

Pumpe 1	17d 09t 24m
Pumpe 2	13d 09t 07m
Pumpe 3	17d 17t 08m
Pumpe 4	18d 02t 14m

ANDET

Skyllepumpe	02t 50m
-------------	---------



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING
Boring 2	-5,27 m	-7,04 m	1,77 m
Boring 3	-4,40 m	-6,72 m	2,32 m



TÆLLERSTAND

30-11-2025 23:59:59

Boring 2	97254690 m³/h
Boring 3	103293 m³/h
Indvinding	409855 m³/h
Lavtrykszone	1234343 m³
Højtryks zone	151431 m³
kWh Måler	3043690 m³



Blue Control®
BC7000