

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport April 2024

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	2334,06 m ³
Indvinding	2334,06 m ³
Boring 2	1161,25 m ³
Boring 3	1175,31 m ³
TOTAL UDPUMPET	2307,44 m ³
Lavtrykszone	1252,84 m ³
Højtrykszone	1054,60 m ³

ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	1626 kWh
Delproces / udpumpning	1133 kWh



NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00

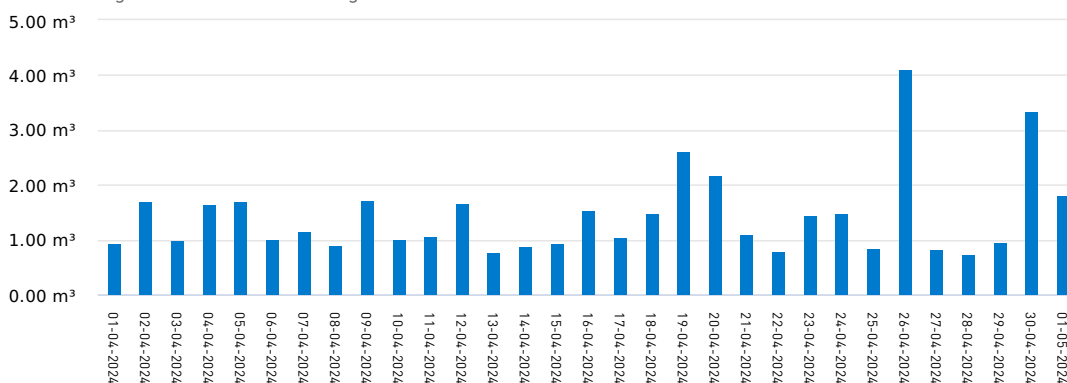

FILTRE

Filter 1	14 skyl
Filter 2	4 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER	
2	121 timer
3	131 timer
PUMPER	
1	358 timer
2	380 timer
3	437 timer
4	416 timer
5	0 timer
FILTERMOTOR	
1	3 timer

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport April 2024

Føllenslev Vandværk


2/2



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
2	-4,15 m	-6,06 m	1,92 m	1161,25 m ³
3	-3,29 m	-5,48 m	2,18 m	1175,31 m ³

Fordeling for indvundet vand

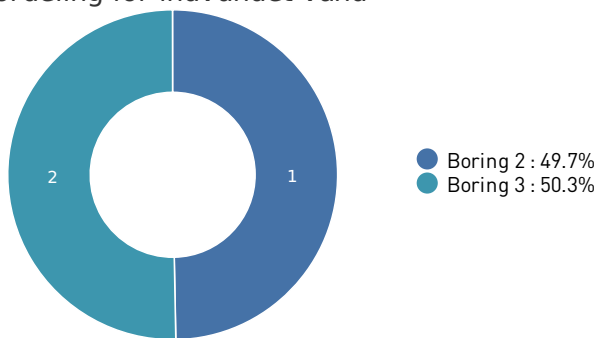

Blue Control®
BC7000