

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Marts 2025

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	2393,85 m ³
Indvinding	2393,85 m ³
Boring 2	1169,83 m ³
Boring 3	1201,87 m ³
TOTAL UDPUMPET	2356,20 m ³
Lavtrykszone	1345,28 m ³
Højtrykszone	1010,92 m ³

ELFORBRUG




ELFORBRUG

Samlet proces	1749 kWh
Delproces / udpumpning	1237 kWh



NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00

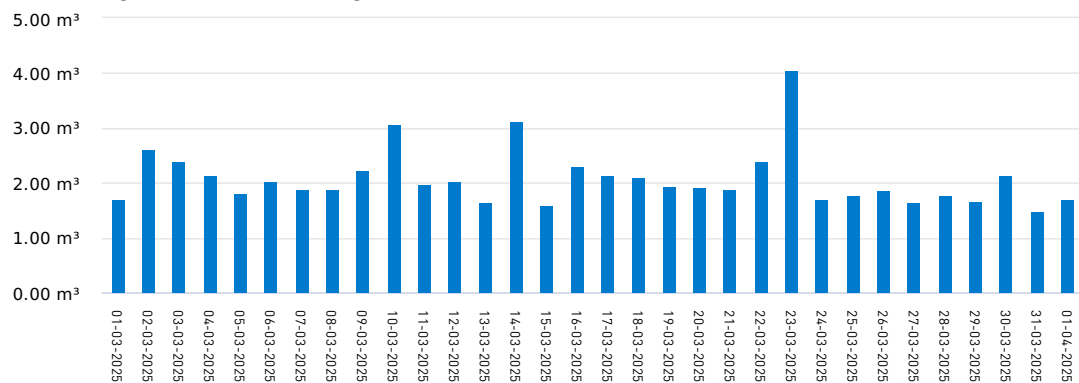

FILTRE

Filter 1	13 skyl
Filter 2	4 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER

2	126 timer
3	138 timer

PUMPER

1	392 timer
2	366 timer
3	477 timer
4	459 timer
5	0 timer

FILTERMOTOR

1	2 timer
---	---------



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Marts 2025

Føllenslev Vandværk


2/2



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
2	-4,47 m	-6,34 m	1,87 m	1169,83 m ³
3	-3,66 m	-5,75 m	2,09 m	1201,87 m ³

Fordeling for indvundet vand

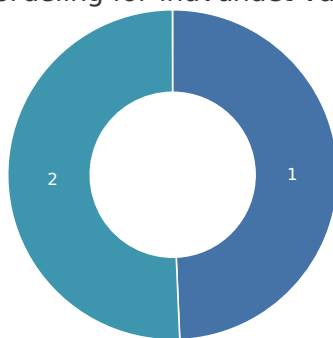

● Boring 2 : 49.3%
● Boring 3 : 50.7%



Blue Control®
BC7000